רשומות

קובץ התקנות

ט"ו בכסלו התשפ"ד | 10922 | 28 בנובמבר 2023

עמוד

צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר להקמת צנרת דלק זמנית לתחנת כוח דליה) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד–2023 626

צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר להקמת צנרת דלק זמנית לתחנת כוח דליה) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד–2023

בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק), לאחר שהשתכנעתי שמדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף האמור ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה –

"צנרת דלק זמנית" – צנרת עילית, המונחת על פני הקרקע, להספקת דלק לתחנת הכוח דליה, שתוקם במקטע המסומן בתשריט שבתוספת;

"פיקוד העורף" – הג"א כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951[2];

"תחנת הכוח דליה" – תחנת הכוח שהוקמה לפי תת"ל 29/א[3].

הפטור ותנאיו

2. הקמת צנרת הדלק הזמנית, העבודות הנדרשות במישרין לשם כך והשימוש בה, פטורים מתוכנית ומהיתר לפי פרק ה' לחוק לתקופת תוקפו של צו זה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) העבודות והשימושים ייעשו בידי המדינה או בידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת ממשלה (להלן – הגורם המבצע);

(2) ביצוע העבודות או השימושים יהיה בכפוף להוראות לפי חוק שעניינן תכן הבנייה כאמור בסעיף 266(ה) לחוק;

(3) צנרת הדלק הזמנית תוקם לפי תקן API 570;

(4) התקבל אישור פיקוד העורף להקמת צנרת הדלק הזמנית ולהזרמת דלק בה;

(5) צנרת הדלק הזמנית תונח בשרוול מתכת שיבטיח הגנה פיזית ומניעת דליפות;

(6) קודם להקמת צנרת הדלק הזמנית התקבל אישור בודק מוסמך כהגדרתו בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו–2006[4] (להלן – הבודק המוסמך), לתוכנית ההנדסית של הצנרת;

(7) לאחר הקמת צנרת הדלק הזמנית וקודם לשימוש בה התקבל אישור הבודק המוסמך כי חיבור הצנרת לתחנת הכוח עומד בתקן API 570 לעניין בטיחות החיבור והצנרת;

(8) לא יוזרם דלק בצנרת הדלק הזמנית אלא אם כן נערכה בדיקת אטימות לצנרת על ידי הגורם המבצע וניתן אישור הבודק המוסמך והמשרד להגנת הסביבה לפיו צנרת הדלק הזמנית עומדת, מבחינת אטימות, בדרישות תקן API 570.

תוכנית עדות

3. עם גמר ביצוע העבודות להקמת צנרת הדלק הזמנית, הגורם המבצע יערוך תוכנית עדות (MADE AS) ויעביר עותק ממנה בצירוף האישורים שקיבל ולפי סעיף (2) לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב ולמשרד האנרגיה והתשתיות.

הפסקת שימוש והשבת המצב לקדמותו

4. עם סיום הנחת צנרת הדלק התת־קרקעית במקטע המסומן בתשריט שבתוספת או עם פקיעת תוקפו של צו זה, לפי המוקדם משניהם, הגורם המבצע יפעל לפירוק צנרת הדלק הזמנית שהוקמה לפי צו זה ולהחזרת המצב לקדמותו, ככל האפשר.

תוקף

5. תוקפו של צו זה 18 חודשים מיום פרסומו.


---

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 212.
[2] ס"ח התשי"א, עמ' 78.
[3] י"פ התשע"א, 6190, עמ' 2111.
[4] ק"ת התשס"ו, עמ' 592.

6. אין בצו זה כדי לגרוע מהחובה לעמוד בהוראות לפי כל דין אחר.

תוספת

(סעיף 1)

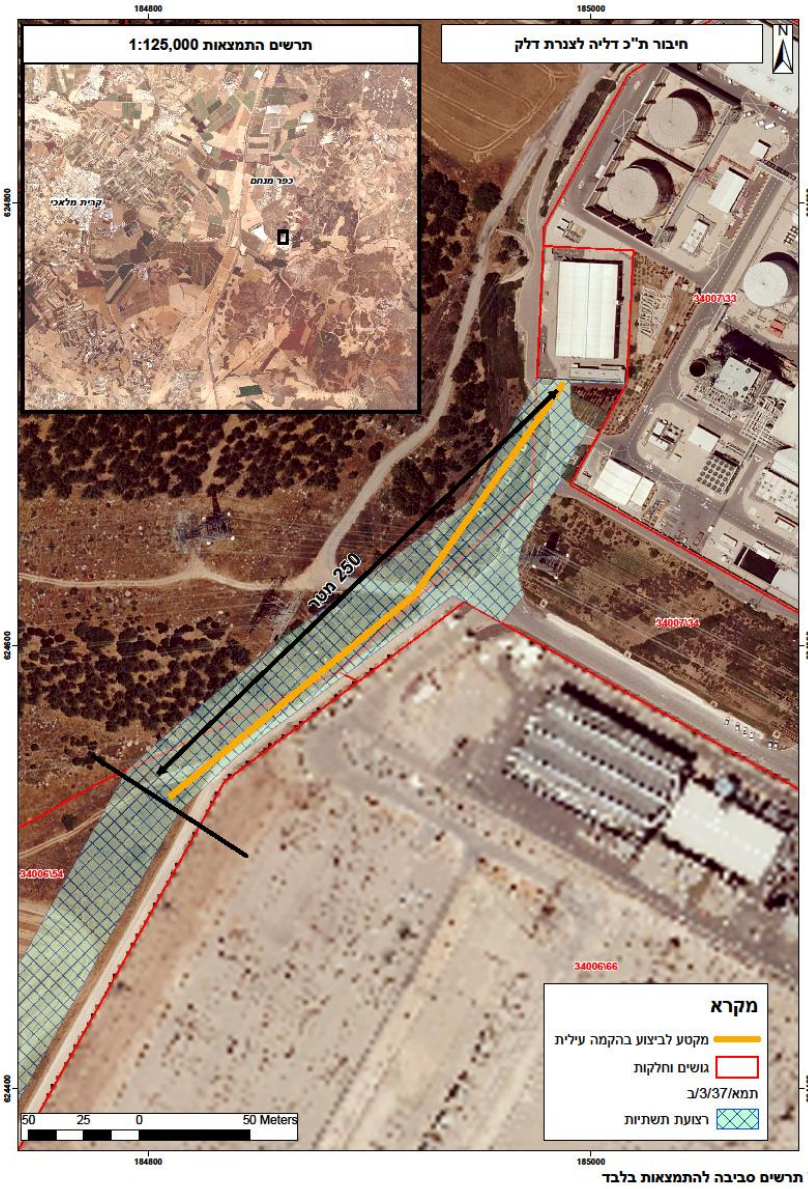

* תרשים סביבה להתמצאות בלבד

י"ג בכסלו התשפ"ד (26 בנובמבר 2023)
(חמ 6617–3)

משה ארבל
שר הפנים

המחיר 1.62 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי