

רשומות



# קובץ התקנות

12 במאי 1972

2848

כ"ח באייר תשל"ב

עמוד

- 1160 . . . תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), תשל"ב—1972
- 1177 . . . תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), תשל"ב—1972

# חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

## תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965<sup>1</sup>, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל—1970<sup>2</sup> (להלן — התקנות העיקריות), תקנת משנה (ט) תסומן (י), ולפניה יבוא:

"(ט) צנרת טלפון תסומן בתכניות בניה, לפי הענין, בהתאם לדוגמאות של התשריטים שבנספח לחלק ט' לתוספת השניה ובאופן שתכלול את אלה:

(1) מיקום ומידות של תיבת הסתעפות ראשית;

(2) מיקומן ומידותיהן של תיבות הסתעפות משניות בקומות;

(3) מהלך כל צנרת הטלפון בכניסה לבנין ובבנין, הסוג והקוטר."

2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, לאחר חלק ח' יבוא:

תיקון התוספת השניה

### "חלק ט': צנרת טלפון

סימן א': פרשנות

9.01 בחלק זה —

הגדרות

"בנין עזר" — כמשמעותו בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית;

"דירה" — חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, למעט מערכת חדרים המיועדים למגורים בקיבוץ או למגורים של עד שתי משפחות הכוללים את כל הבנין ולמעט בנין עזר;

"צנרת כניסה" — צנרת טלפון שמחוץ לקו הבנין;

"קיבוץ" — קיבוץ או קבוצה המאוגדים כאגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמה שאישר אותן רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג;

"קו טלפון" — זוג חוטי נחושת העטופים בידוד;

"קוטר נומינלי" — ציון מספרי מקובל המשמש למיוגם לפי הגודל של הצינורות ושל אבזריהם;

"קופסת מעבר" — קופסת עזר להעברת קווי טלפון;

"קופסה סופית" — קופסה לחיבור מכשיר הטלפון;

"רשות התקשורת" — המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהסמיך לכך בכתב;

<sup>1</sup> ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; תשכ"ט, עמ' 223.

<sup>2</sup> ק"ת תשל"ל, עמ' 1841; תשל"ב, עמ' 127.

"תא כבלים" — תא תת-קרקעי במפגש צינורות המיועדים לכבלי טלפון;  
 "תותב" — מיתקן המגן בקצה הצינור;  
 "תיבת הסתעפות ראשית" — ארגז המיועד למקום חיבור של קווי טלפון  
 בצנרת כניסה עם קווי טלפון בצנרת טלפון שבבנין;  
 "תיבת הסתעפות משנית" — ארגז המיועד למקום חיבור של קווי הטלפון  
 בצנרת טלפון שבבנין.

סימן כ': תחולה לגבי דירות

9.02 (א) חלק זה יחול על התקנת צנרת טלפון המיועדת לדירה. תחולה  
 (ב) דירה שלא חלות לגביה הוראות חלק זה ומבקש היתר רוצה  
 להתקין בה צנרת טלפון, לא יינתן היתר אלא עם מילוי ההוראות  
 שבחלק זה.

סימן ג': התקנה מחוץ לקו הבנין של צנרת טלפון

9.03 (א) תותקן צנרת כניסה אשר תכלול — צנרת כניסה  
 (1) צנרת מגבול הנכס עד לתיבת הסתעפות הראשית  
 (להלן — נתיב);  
 (2) תאי כבלים.  
 (ב) צנרת-כניסה יכולה לכלול יותר מנתיב אחד.  
 (ג) נתיב יכול לכלול יותר מצינור אחד.

9.04 (א) סוג צנרת כניסה, קטרה ומספר הצינורות שבה ייקבע לפי פירוט זה: סוג צנרת כניסה, קטרה ומספר הצינורות

| סוג צנרת הכניסה, עובי הדופן המינימלי וקטרה הנומינלי המינימלי |          |               | מספר צינורות בנתיב | כמות מקסימלית של קווי טלפון בנתיב אחד |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| ברזל מגולבן                                                  | פלסטי    | אסבסט         |                    |                                       |
| עובי דופן מ"מ                                                | קוטר מ"מ | עובי דופן מ"מ | קוטר מ"מ           |                                       |
| 2"                                                           | 2.2      | 2"            | 1                  | עד 50                                 |
| 4"                                                           | 3.2      | 4"            | 8                  | מ" 51 עד 100                          |

(ב) עולה כמות קווי טלפון בנתיב אחד מעל 100, יידרש צינור נוסף בעל קוטר נומינלי של 4" לפחות ומהסוג כאמור בסעיף קטן (א).  
 (ג) לא יותר שימוש בצינורות מברזל מגולבן בקרקע מלוחה.  
 (ד) לא יותר שימוש בצינורות אסבסט בקרקע חרסית תופחת.  
 (ה) צינורות מהסוג בסעיף קטן (א) יעמדו בתקן.

9.05 (א) התוויית צנרת כניסה תתואם עם רשות התקשורת.

(ב) צנרת כניסה תותקן בקרקע על-יד קו הבנין בעומק של 50 ס"מ לפחות ובקשת בעלת רדיוס של 60 ס"מ לפחות ובעומק של 80 ס"מ לפחות על גבול הנכס, ובלבד שהעומק יימדד מפני הקרקע עד למישור העליון של הצנרת האמורה.

(ג) הנתיב יונח בקו ישר או יוכל לכלול קשת אחת או יותר.

(ד) זווית הקשת של הנתיב לא תפחת מ-90°, ורדיוס הקשת לא יפחת מ-6.0 מטרים.

(ה) החיבורים בין הצינורות הבודדים יהיו אטימים ומותאמים בהיקפם.

(ו) שטחם הפנימי של הצינורות האמורים יהיה חלק, לרבות במקומות החיבור.

(ז) נמצאת צנרת כניסה, כולה או מקצתה, בשטח שבו מתנהלת תנועת כלי רכב, תוגן הצנרת במקומות האמורים באמצעות שכבת ביטון היצוק מעליה, שעבה 15 ס"מ לפחות ורחבה 5 ס"מ לפחות מכל צד של הצנרת, או תוגן באמצעות שכבת חול בעובי של 15 ס"מ ומרצפות מדרכה מעליה.

9.06 (א) בנתיב שהונח בקו ישר וארכו עולה על 80.0 מטרים יותקן תא כבלים אחד.

תאי כבלים

(ב) על כל 80.0 מטרים נוספים או חלק מהם של הנתיב, כאמור בסעיף קטן (א), יותקן תא כבלים אחד נוסף.

(ג) בנתיב בעל קשת אחת שארכו עולה על 15.0 מטרים יותקן תא כבלים אחד.

(ד) בנתיב בעל שתי קשתות או יותר יותקן לפחות תא כבלים אחד בין הקשתות הסמוכות.

(ה) אם מספר קווי הטלפון המיועדים לבנין אחד אינו עולה על 100, יותקן תא כבלים בהתאם לתשריט מס' 7 שבנספח לחלק זה.

(ו) אם מספר קווי הטלפון המיועדים לבנין אחד עולה על 100 או קווי הטלפון מיועדים לשני בנינים, יותקן תא כבלים בהתאם לתשריט מס' 8 שבנספח לחלק זה.

(ז) הותקן תא כבלים במקום שמעליו עשויה לעבור תנועה של כלי רכב, יותקן תא כבלים האמור בהתאם לתשריט מס' 9 שבנספח לחלק זה.

(ח) תאי הכבלים האמורים יכוסו במכסים, כולל מסגרות, אשר יושגו מרשות התקשורת ללא תמורה.

9.07 הנתיב ייכנס לתיבת הסתעפות ראשית ויסתיים בתחנית התיבה. כניסת הנתיב לתיבת הסתעפות ראשית

9.08 (א) בכל צינור של צנרת הכניסה יושחל חוט משיכה. מנילון חוט משיכה

שזור שקטרו לא יפחת מ-8 מ"מ.

(ב) חוט המשיכה יבלוט לפחות 50 ס"מ מכל קצה של הצינור

האמור.

### סימן ד': התקנת צנרת טלפון בבנין

9.20 צנרת טלפון בבנין תורכב מצינורות פלסטיים או צינורות משור- יינים מפלדה, העומדים בתקן. צנרת טלפון בבנין

9.21 (א) הצינורות הפלסטיים או המשוריינים מפלדה יותקנו מתחת לטיח. מיקום

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תותר התקנת צינור פלסטי מעל לטיח אם יתמלאו לגביו התנאים הבאים:

(1) הוא בלתי דליק ובדיקת אי דליקותו נערכה בהתאם

לתקן;

(2) הוא אינו עשוי מפוליאטילן או חומר אלסטי הדומה לו.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) תותר התקנת צינור משוריין

מפלדה מעל לטיח בתנאי שיהיה מוגן נגד שיתוך (קורוזיה).

(ד) הצינורות האמורים, למעט צינור פלסטי כפוף, כאמור

בסעיף קטן (ב)(2), יכולים להיות מותקנים בבנין מתחת לרצפה אם

יתמלאו לגביהם תנאים אלה:

(1) הם יכוסו בשכבת ביטון שעבה מעליהם 2 ס"מ לפחות,

רחבה לפחות 5 ס"מ לכל צד שלהם וארכה 5 ס"מ לפחות;

(2) שכבת הביטון האמורה תוצק לאורך הצינורות כל 3.0

מטרים, בכל מקום של שינוי כיוון שלהם ובמקומות החיבור.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) תותר התקנת צינורות

פלסטיים אלסטיים בבנין מתחת לרצפה אם יכוסו לכל ארכם בשכבת

ביטון שעבה ורחבה לא יפחתו מהאמור בסעיף קטן (ד)(1).

9.22 (א) קטרם הנומינלי המינימלי של צינורות טלפון בבנין ייקבע

בהתאם למספר המקסימלי של קווי טלפון שיותקנו בהם, לפי פירוט

זה:

קוטר נומינלי  
מינימלי של  
צנרת טלפון  
בבנין

| קוטר נומינלי מינימלי<br>של צינור במ"מ | מספר מקסימלי של קווי<br>טלפון |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 16                                    | עד 3 קווי טלפון               |
| 23                                    | עד 6 קווי טלפון               |
| 29                                    | עד 10 קווי טלפון              |
| 36                                    | עד 40 קווי טלפון              |
| 48                                    | עד 70 קווי טלפון              |

(ב) אם מספר קווי הטלפון המתוכנן עולה על 70, יותקן, על כל 70 קווי טלפון נוספים או חלק מהם, צינור נוסף בעל קוטר נומינלי של 48 מ"מ לפחות.

9.23 צנרת טלפון בבנין תופרד מכל צינורות המשמשים שירותים אחרים, לרבות איתות וצנרת לטלפון פנימי שאינה קשורה לרשת הטלפון של משרד התקשורת.

הפרדה  
בבנין בין  
צנרת טלפון  
ובין צינורות  
אחרים

9.24 צנרת טלפון בבנין תותקן בדרכים אלה:

התקנת  
צנרת טלפון  
בבנין

(1) בצינור ישר או בעל קשת אחת שארכו עולה על 15.0 מטרים תותקן קופסת מעבר;

(2) בצינור בעל יותר מקשת אחת תותקן קופסת מעבר בין כל שתי קשתות סמוכות;

(3) הונחו צינורות מתחת לטיח, יהיו להם קשתות לפי הרדיוס המינימלי הבא:

(א) בצינורות בעלי קוטר נומינלי עד 23 מ"מ — 8 פעמים הקוטר;

(ב) בצינורות בעלי קוטר נומינלי מעל 23 מ"מ — 10 פעמים הקוטר;

(4) צינור המותקן על קיר או תקרה יחוזק אל הקיר או התקרה האמורים באמצעות מהדקים במרחקים שלא יעלו על 1.0 מטר;

(5) המהדקים כאמור בפסקה (4) יותקנו גם על-יד כל קשת ובקצוות של כל צינור;

(6) מותקן הצינור בתעלה שבקיר או תקרה, הוא יחוזק בטרם כוסתה או מולאה התעלה האמורה, באמצעות שכבת טיט כל 2.0 מטרים, בכל קשת וסמוך לקצוותיו;

(7) הותקן צינור משוריין מפלדה בבנין, הוא יסתיים בקצוותיו בתותב;

(8) צינור הנכנס לקופסת מעבר או לתיבות ההסתעפות, יסתיים ישר עם הדופן הפנימית של הקופסה או התיבה האמורה;

(9) תותר כניסת צנרת טלפון לתיבות ההסתעפות דרך כל דפנותיהן למעט הדפנות המקבילות לקירות שבהם הן נמצאות;

(10) צנרת הטלפון תסתיים בתחום הדירה בתוך קופסה סופית אחת לפחות שלגביה נתמלאו תנאים אלה:  
(א) צורתה עגולה וקטרה 55 מ"מ;

(ב) מיקומה באחת מאלה:

- (1) על אחד הקירות בגובה מהרצפה שלא יפחת מ-60 ס"מ ולא יעלה על 100 ס"מ;  
(2) ברצפה, בתנאי שמורכב עליה מיתקן לחיבור מכשיר הטלפון לפי הדוגמה שבתשריט מס' 6 שבנספח לחלק זה;

(11) הותקנה צנרת טלפון בבנין בתוך תעלה מתחת לריצוף, יוררכבו בה קופסאות מעבר עם מכסים מתאימים, הסוגרים הרמטית את פתחיהן, ובמרחקים שלא יעלו על 10.0 מטרים ביניהן;

(12) בכל מקרה של ריכוז צנרות לשירותים שונים במקום אחד בבנין תהיה הגישה לצנרת טלפון חפשית ונוחה;

(13) כל צינור בצנרת טלפון בבנין יכלול בתוכו תיל ברזל מגולבן שלגביו יתמלאו תנאים אלה:

- (א) בצינור בעל קוטר נומינלי עד 16 מ"מ, לא יפחת קטרו מ-0.7 מ"מ ולא יעלה על 1.0 מ"מ;  
(ב) בצינור בעל קוטר נומינלי מעל 16 מ"מ, לא יפחת קטרו מ-1.2 מ"מ ולא יעלה על 1.5 מ"מ;  
(ג) הוא יבלוט לפחות 20 ס"מ מכל קצה של הצינור.

9.25 (א) תיבת הסתעפות ראשית או משנית לא תותקן בתחום דירה.  
(ב) בכפוף לאמור בסעיף 9.05 (א) יתואם מיקומה של תיבת הסתעפות ראשית עם רשות התקשורת.

התקנת תיבת הסתעפות ראשית ומשנית

(ג) מקום הימצאה של תיבת ההסתעפות יהיה יבש, נוח לגישה ומואר בתאורת יום או בתאורה מלאכותית.

(ד) תיבת הסתעפות תיבנה בצורת ארגז על הקיר או כולו או בחלקו בתוך גומחה של קיר, ותהיה לה דלת הנסגרת ללא מנעול, עם סגר קפיצי.

(ה) קצהו העליון של הארגז האמור יימצא בגובה שאינו עולה על 1.60 מטר מעל הרצפה וקצהו התחתון יימצא בגובה שאינו פחות מ-0.40 מטר מעל הרצפה.

(ו) הלוח הפנימי המקביל לקיר של הארגז האמור, המשמש תיבת הסתעפות ראשית, יהיה עשוי מעץ לבן בעובי של "1.

(ז) תיבת הסתעפות ראשית תחובר באמצעות צינור פלסטי או מתכתי בעל קוטר פנימי של 16 מ"מ לפחות עם צנרת של רשת אספקת המים בבנין, אם לגבי הרשת האמורה נתמלאו התנאים האלה:

(1) היא מתכתית;

(2) מקום הפגישה בינה ובין הצינור האמור בסעיף קטן זה בנוי בצורת קופסה עגולה שקטרה לפחות 8 ס"מ או מרובעת בעלת צלע שארכה 8 ס"מ לפחות.

(ח) בתוך תיבת הסתעפות ראשית או סמוך לה ימצא חיבור לרשת החשמל בצורת נקודת כוח.

(ט) מידותיהן הפנימיות של תיבת הסתעפות ראשית יהיו לפי פירוט זה:

| מידות פנימיות של תיבת הסתעפות ראשית בס"מ |      |      | מספר קווי<br>טלפון בבנין |
|------------------------------------------|------|------|--------------------------|
| גובה                                     | רוחב | עומק |                          |
| 60                                       | 40   | 12   | עד 10                    |
| 60                                       | 80   | 12   | מ"11 עד 40               |
| 80                                       | 100  | 12   | מ"41 עד 70               |
| 100                                      | 150  | 12   | מ"71 עד 150              |

(י) בבנין שבו תוכנן מספר קווי טלפון מעל 150, ייקבע מקום הריכוז לקווי הטלפון ומידותיו בתיאום עם רשות התקשורת.

(יא) תיבות הסתעפות משניות יותקנו בבנין במקומות על פי הדוגמאות הניתנות בתשריטים מס' 2 עד 5 שבנספח לחלק זה.

(יב) מידותיהן הפנימיות של תיבת הסתעפות משנית יהיו לפי פירוט זה:


| מידות פנימיות של תיבת הסתעפות משנית בס"מ |      |      | מספר קווי<br>טלפון בקומה |
|------------------------------------------|------|------|--------------------------|
| גובה                                     | רוחב | עומק |                          |
| 40                                       | 40   | 10   | עד 10                    |
| 60                                       | 80   | 12   | מעל 10                   |

(יג) בבנין הדומה לזה שלגביו ניתנה דוגמה בתשריט מס' 1 שבנספח לחלק זה ומספר קווי הטלפון אינו עולה על 6, אפשר להתקין קופסאות מעבר במקום תיבות הסתעפות משניות.


# דוגמאות של תשריטים

מקרא

תיבת הסתעפות ראשית (תה"ר)



תיבת הסתעפות משנית (תה"מ)



קופסת מעבר



קופסה סופית לחיבור טלפון




צנרת כניסה



צנרת טלפון בבנין




צגרת טלפון בבנין ללא תיבות הסתעפות משניות

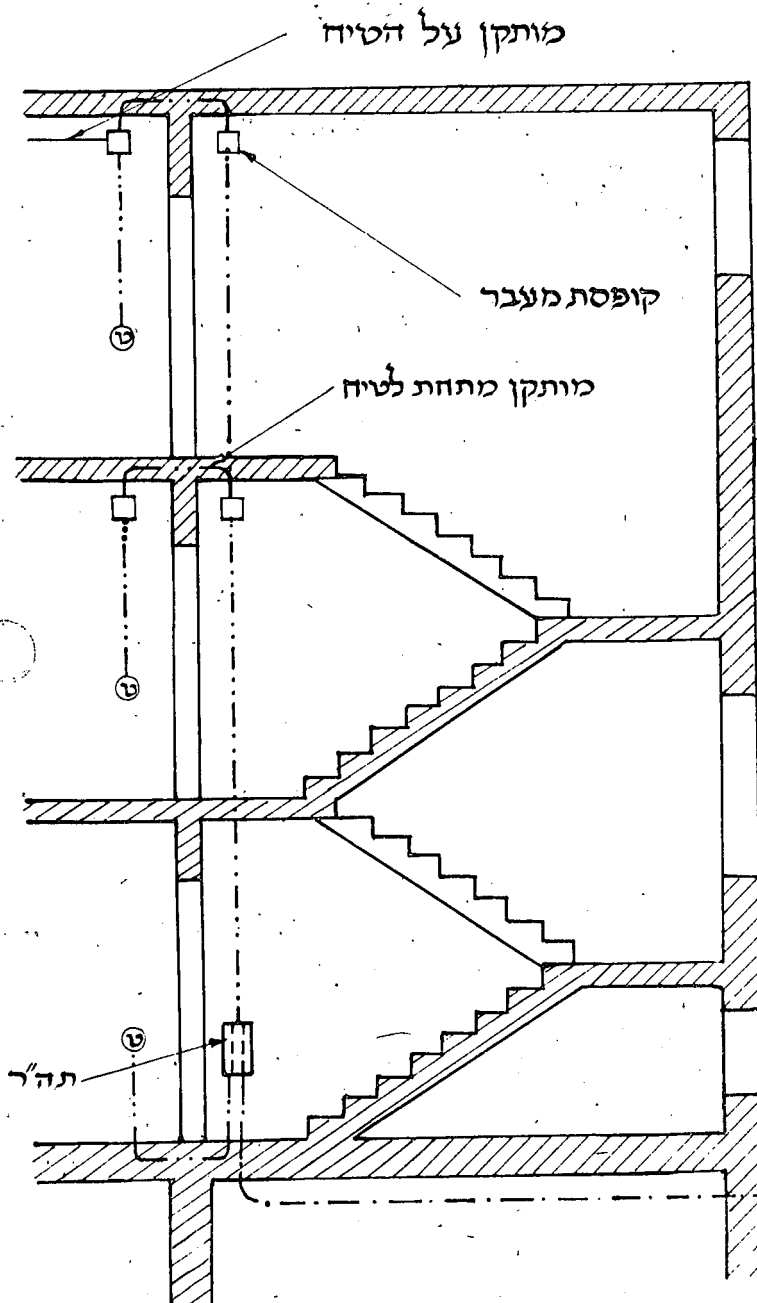


## תשריט מס' 2

צנרת טלפון בתוך הקירות או על הקירות

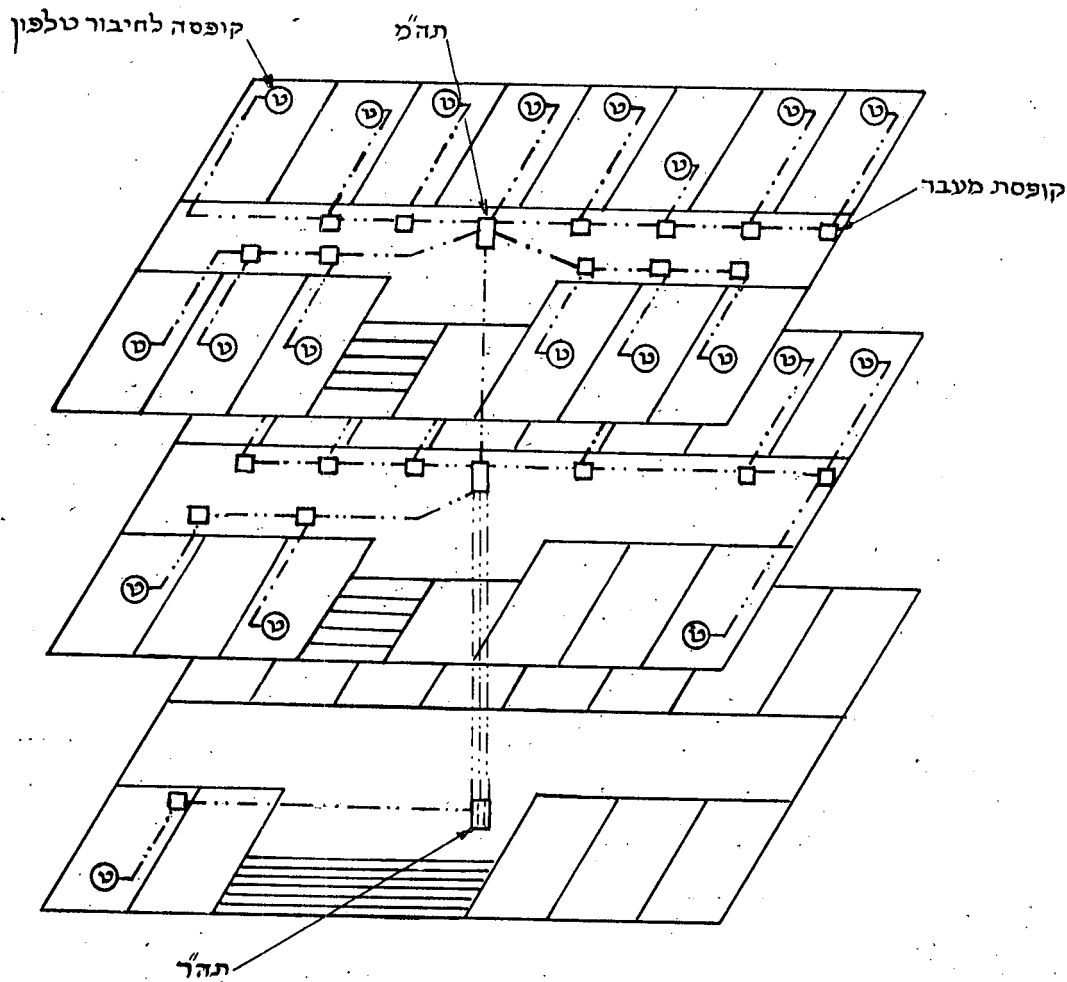


# תשריט מס' 3

## צגרת טלפון מתחת הרצפה

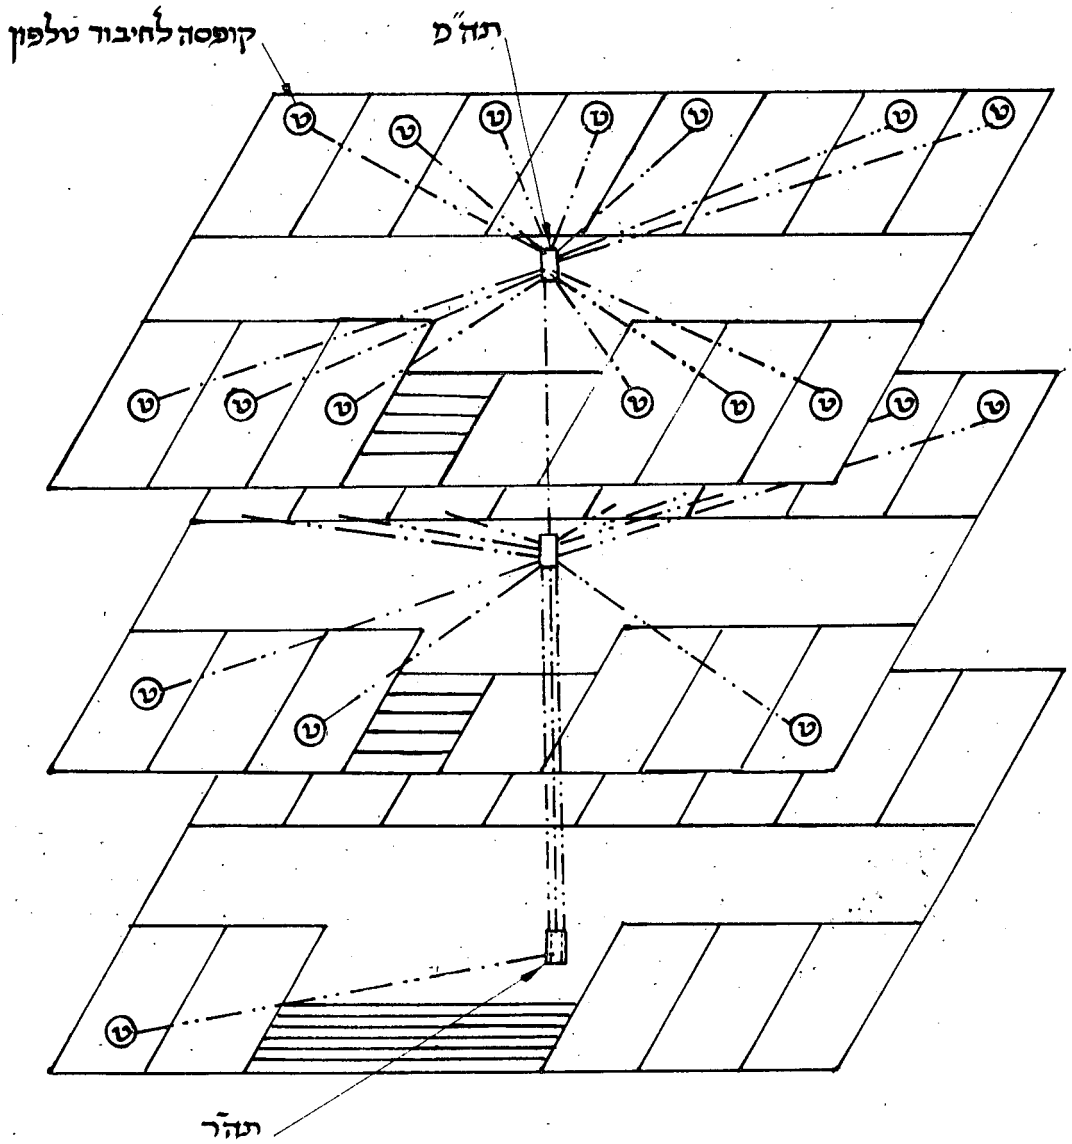


# תשריט מס' 4

צנרת טלפון בבנין גבוה או רב-קומות  
(בעל חדר מדרגות אחד)

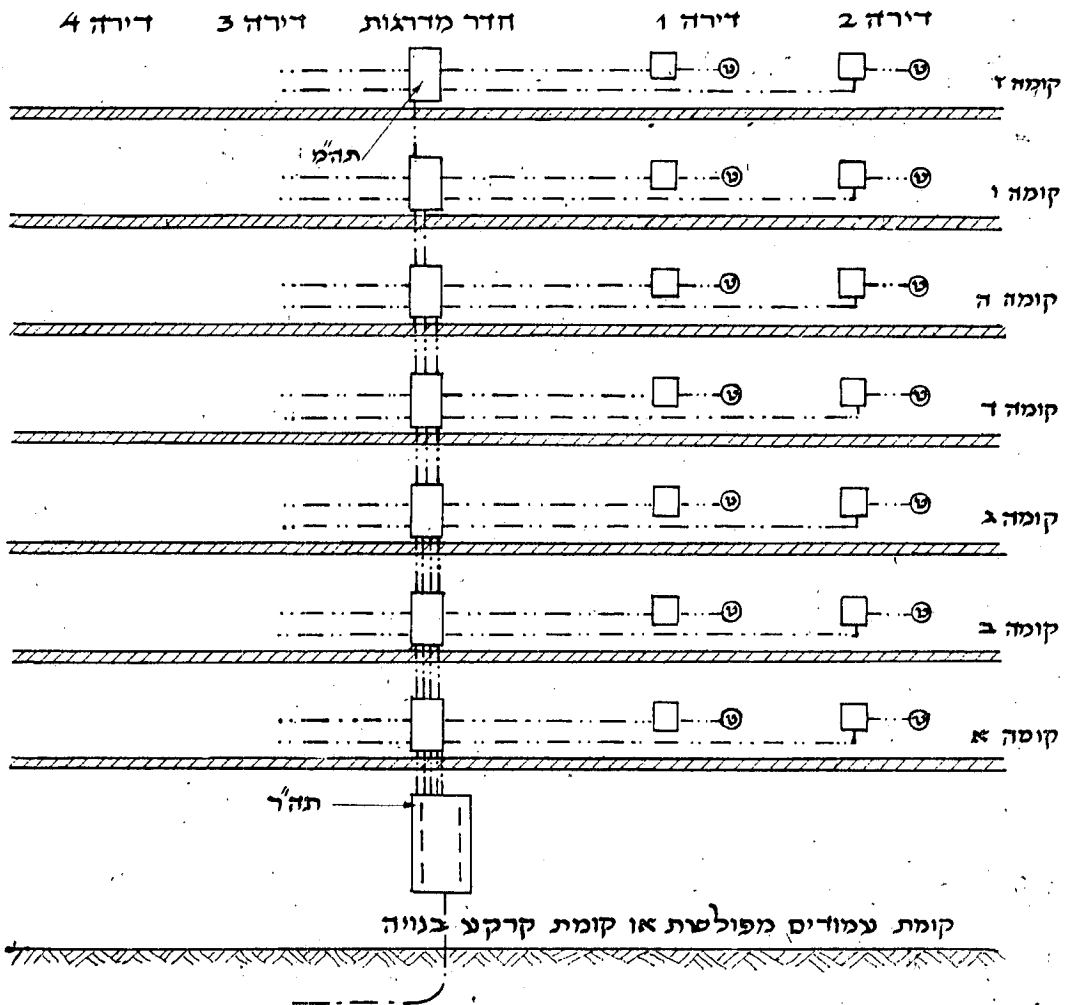


# תשריט מס' 5


צנרת טלפון בבנין גבוה או רב-קומות  
(בעל שני חדרי מדרגות)

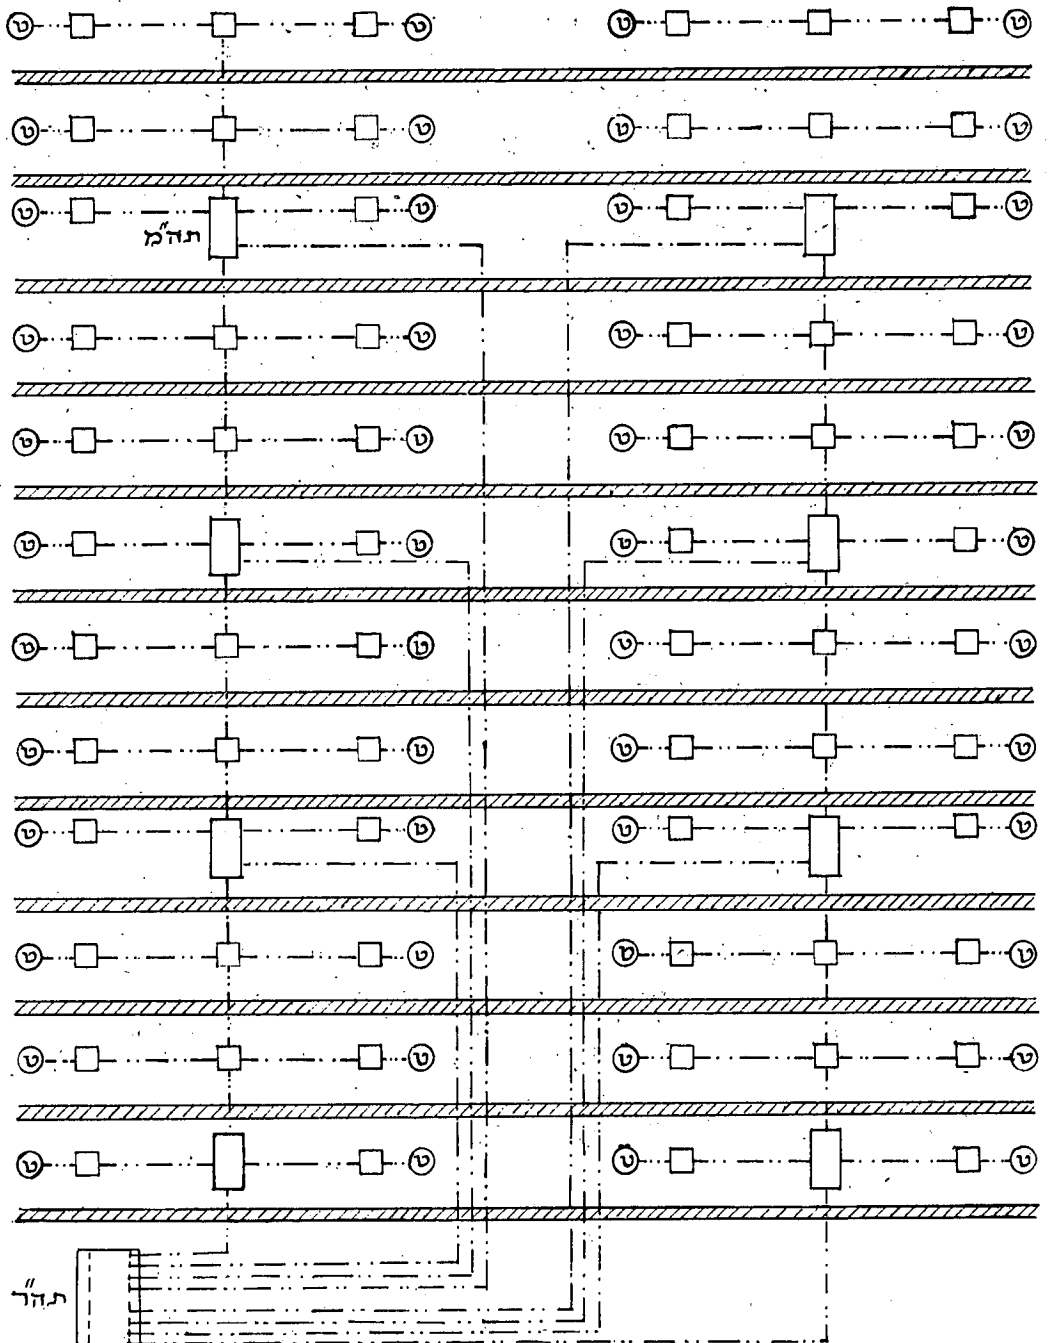


מתקן נמוך לחבור מכשיר טלפון  
מעל קופסה ברצפה

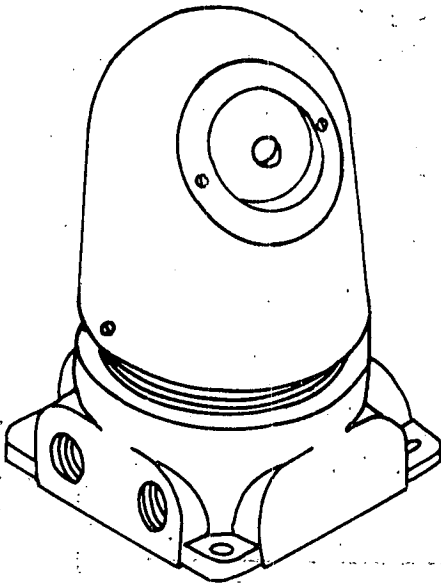


מתקן גבוה לחבור מכשיר  
טלפון מעל קופסה ברצפה

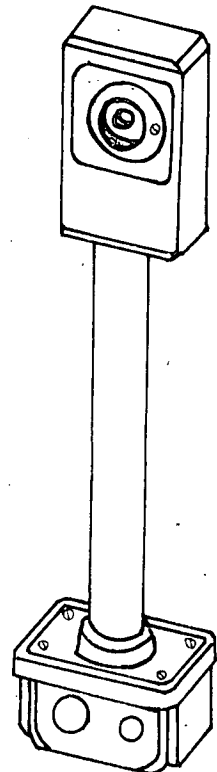

# תשריט מס' 7



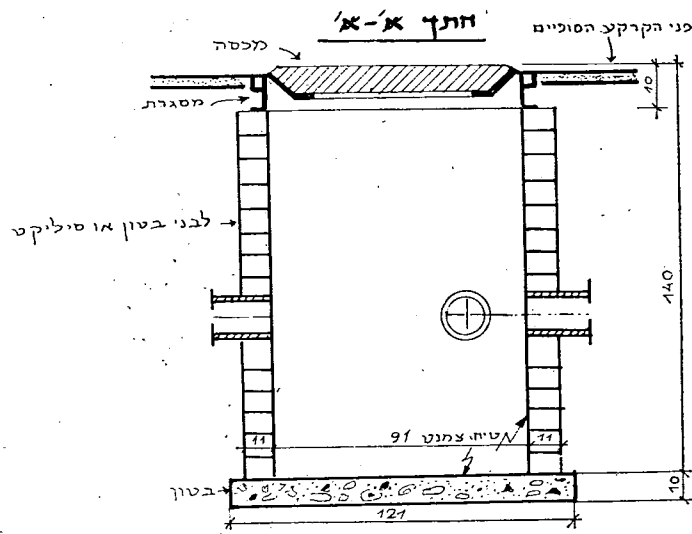


→ ב' ←

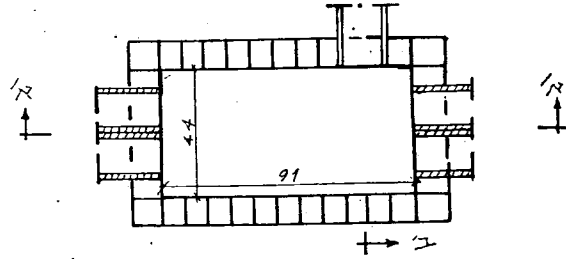



→ א' ←

# תשריט מס' 8

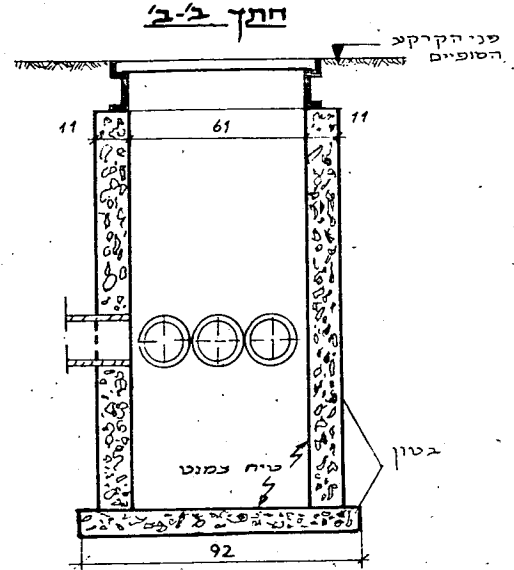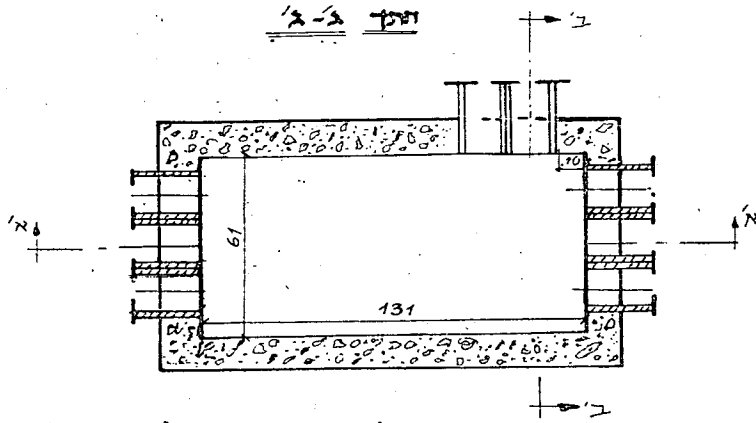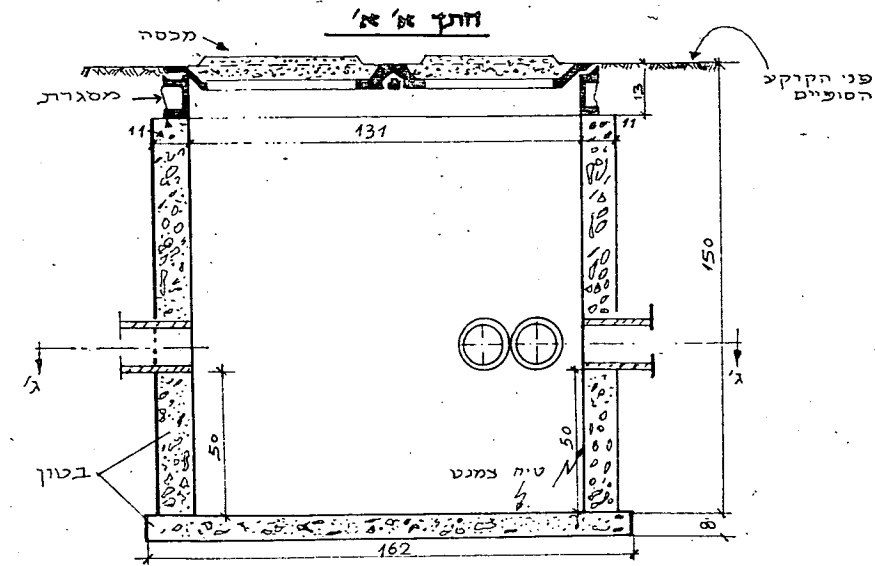

# תשריט מס' 9

1176

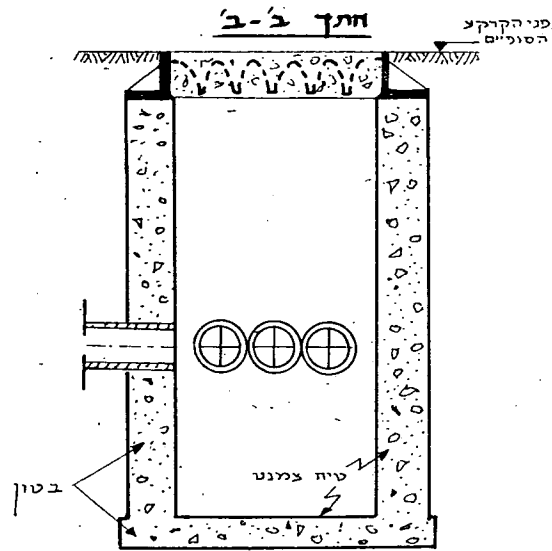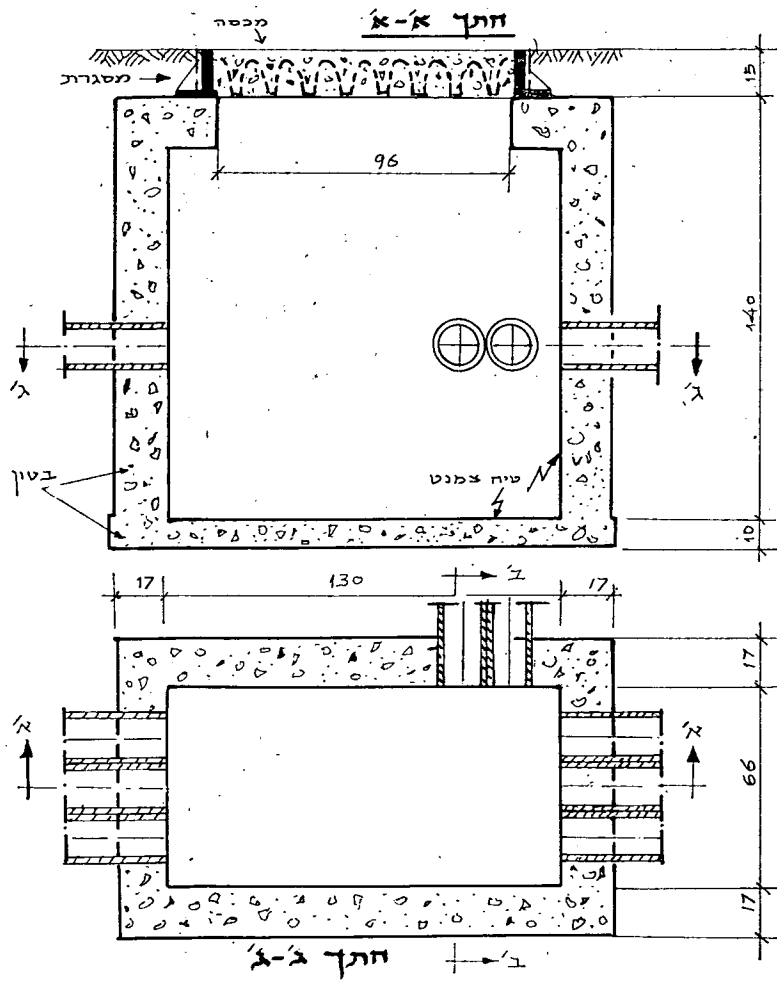

3. תחילתן של תקנות אלה בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות. תחילה
4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון השם מס' 2), תשל"ב—1972".

יוסף בורג  
שר הפנים

י"ג באדר תשל"ב (28 בפברואר 1972)  
(חמ 765808)

## חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

### תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ב—1970<sup>2</sup> תיקון תקנה 9 (להלן — התקנות העיקריות), תקנת משנה (י) תסומן (יא) ולפניה יבוא:
- "(י) מקום התורן והמגבר של מיתקן לאנטנות יסומן בתכניות הבניה המצורפות לבקשה להיתר."
2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, לאחר חלק ט' יבוא:

תיקון התוספת  
השניה

### "חלק י': התקנת מיתקן לאנטנות רדיו וטלוויזיה

10.00 בחלק זה — הגדרות

"אנטנה" — חלק במיתקן לאנטנות, הנועד לקלוט גלים אלקטרומגנטיים;  
"בנין מגורים" — בנין המיועד, כולו או בחלקו, למגורים, למעט למגורים בקיבוץ;

"יחידת דיוור" — כמשמעותה בסעיף 32 לחוק;

"כבלי עגינה" — כבלים לחיזוק התורן למבנה;

"מגבר" — מכשיר אלקטרוני להגברת האותות הנקלטים באנטנות השונות או לעיבודם, או לשניהם יחד;

"מיתקן לאנטנות" — מיתקן הכולל בין השאר את החלקים הבאים:  
אנטנה, תורן, מבדדים, כבלי עגינה, עוגנים, הארקה, הגנה בפני מגע ומפני פגיעת ברק, קווי זינה, ציוד חשמלי ואלקטרוני כגון מגברים, קופסאות הסתעפות, צינורות לקווי הזינה וחיבורי קיר ביחידות הדיוור;

"עוגנים" — אמצעי העיגון למבנה של כבלי העגינה ושל התורן;

"קו זינה" — כבל המחבר את המקלט לאנטנה, ובמיתקנים הכוללים מגברים וציוד חשמלי אחר — גם קו הזינה לאספקת הזרם;

"קיבוץ" — כמשמעותו בסעיף 9.01;

"תורן" — עמוד מחומר מוליך חשמל, הנועד לשאת את האנטנות.

<sup>1</sup> ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; תשכ"ט, עמ' 223.  
<sup>2</sup> ק"ת תשל"ב, עמ' 1841; תשל"ב, עמ' 127.

- 10.01 בבנין מגורים הכולל שלוש יחידות דיור או יותר יותקן מיתקן לאנטנות בבנין מגורים. התקנת מיתקן לאנטנות בגבר
- 10.02 מיתקן לאנטנות המיועד לשמש שתי יחידות דיור או יותר יכלול מגבר וחיבור של האנטנות אל המגבר וממנו אל כל יחידות הדיור. התקנת מיתקן לאנטנות לפי תקן ישראלי ת"י 704 ותקן ישראלי ת"י 799.
- 10.03 התקנת מיתקן לאנטנות או כל חלק ממנו תיעשה לפי תקן ישראלי ת"י 704 ותקן ישראלי ת"י 799.
- 10.04 (1) בבנין מגורים בן קומה אחת לא יותקן יותר מתורן אחד לכל ארבע יחידות דיור. מספר תרנים בבנין מגורים

(2) בבנין מגורים בן שתי קומות או יותר לא יותקן יותר מתורן אחד לכל חדר מדרגות.

10.05 הוראות סעיפים 10.02, 10.03 ו-10.04 יחולו גם על בנינים שבנייתם הושלמה ערב תחילתו של חלק זה ושעדיין אין עליהם מיתקן לאנטנות בכלל.

- 10.06 חלק זה לא חל על התקנת תורן תחנת טלגרף אלחוטי שניתן עליו רשיון לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), תש"ל—1969.<sup>3</sup> פטור
- 10.07 על אף האמור בחלק זה ימשיכו לחול לגבי בנינים שקיים עליהם לפחות תורן אחד לאנטנת טלוויזיה ורדיו אחר, ההוראות שבתקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשכ"ז—1967.<sup>4</sup> תחולה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן ברשומות. תחילה
4. תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), תשכ"ז—1967 — בטלות. ביטול
5. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), תשל"ב—1972". השם

יוסף בורג  
שר הפנים

כ"ט באדר תשל"ב (15 במרס 1972)  
(חמ 765808)

<sup>3</sup> ק"ת תשל"ל, עמ' 541.  
<sup>4</sup> ק"ת תשכ"ז, עמ' 1174.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).