


מח 2/6-1018



רשומות

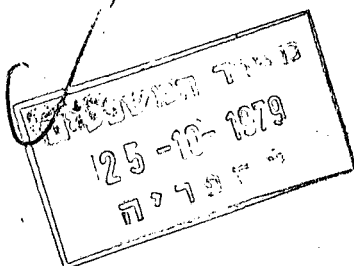

1

קובץ התקנות

21 באוקטובר 1979

4036

ל' בתשרי תש"ם

דפוס

74	תקנות החשמל (מעגלים טופיים הניזונים במתח נמוך), תש"ם—1979
81	תקנות המכס (תיקון), תש"ם—1979
82	תקנות רישום גני ילדים (תיקון), תש"ם—1979
82	צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), תש"ם—1979
82	כללי מס הכנסה (הלוואות מיועדות בקיבוץ), תשל"ט—1979 — תיקון טעות

מדור לשלטון מקומי

83	החלטת מועצת עיריית רמלה בדבר קנס פיגורים
83	החלטת המועצה המקומית יבנה בדבר קנס פיגורים
84	החלטת המועצה המקומית קרית-אונגו בדבר קנס פיגורים על אגרות מים

תיקון טעויות דפוס

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד—1954, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון — הוראות כלליות

1. בתקנות אלה —

הגדרות

"אבזר חשמלי" — פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית;

"זרם יתר" — זרם העולה על הזרם הנומינלי של ציוד חשמלי;

"זרם קצר" — זרם יתר כתוצאה מהיבור בעל עכבה נמוכה יחסית אשר נגרם עקב תקלה בין שתי נקודות שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים;

"חי" — מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני השראתי או כשהוא טעון חשמל;

"חשמלאי" — בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל, תשי"ד—1954, והתקנות על פיו;

"מבטח" — אבזר לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במיתקן, כאשר עוצמתו גדולה מעוצמת הזרם הנומינלי של המבטח;

"מכשיר חשמלי" — ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה מסוג אחר;

"מכשיר מיטלטל" — מכשיר הניתן להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בו;

"מכשיר ניח" — מכשיר חשמלי שאינו ניתן להעברה בנקל ממקום למקום;

"מכשיר קבוע" — מכשיר חשמלי מחובר למבנה;

"מנורה מיטלטלת" — מנורה הניתנת להעברה ממקום למקום תוך שימוש תקין בו;

"מנורה קבועה" — מנורה מחוזקת במקומה, שאינה ניתנת להעברה ממקום למקום אלא על ידי שימוש בכלים לרבות מנורה תלויה על תקרה או על קיר;

"מנתק זרם" — אביזר לניתוק או לחיבור של מעגל חשמלי ללא עומס;

"מעגל חשמלי" — סידרה של מוליכים המותקנים יחד המיועדים להולכת זרם חשמל מוגנים במבטח משותף בפני זרם קצר;

"מעגל סופי" — מעגל חשמלי שתחילתו במבטח בפני זרם קצר הקרוב ביותר במעגל למכשיר חשמלי או לבית תקע, וסיומו במכשיר או בבית התקע;

"מפסק זרם" — אבזר לניתוק או לחיבור של מעגל תחת עומס;

"מפסק אוטומטי" — מבטח בעל מנגנון מכני לניתוק זרם;

"מתקן ביתי" — מתקן במבנה למגורים, למשרדים, למסחר, או דומים להם;

"מת" — מצב של מוליך כשהוא מנותק מכל מקור של מתח חשמלי, וחפשי מכל טעינה חשמלית;

"מתח נמוך" — מתח בין מוליכים ששיעורו בפעולה עולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט;

1 ס"ח תשי"ד, עמ' 190.

"נקודת מאור" — קצוות מוליכים במיתקן חשמלי לזינת מגורה קבועה ;

"נתיך" — מבטח הפועל על ידי התכת אלמנט ניתך ;

"עומס יתר" — תנאי עבודה הגורמים להופעת זרם יתר, שלא כתוצאה מקצר ;

"ציוד חשמלי" — פריטים המהווים חלק ממיתקן חשמלי ;

"תקן" — תקן ישראלי כמשמעו בחוק התקנים, תשי"ג—1953.²

2. (א) לא יתקין אדם, לא ישנה ולא יבדוק מעגל סופי אלא אם הוא חשמלאי.
התקנת מעגל סופי
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין חלק ממעגל סופי על-ידי אדם שאינו חשמלאי, אם בידו היתר בהתאם לחוק החשמל, תשי"ד—1954.
3. (א) ציוד חשמלי של מעגל סופי יותאם לזרם הנומינלי של המבטח, המגן על המעגל, למתח הנומינלי ולתדר הנומינלי של המעגל.
התאמה לזרם, למתח, לתדר ולדרישות התקן
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין לתאורה מפסקים בעלי זרם נומינלי של 10 אמפר במעגל המוגן על ידי מבטח בעל זרם נומינלי 16 אמפר.
(ג) ציוד חשמלי במעגל סופי יתאים לדרישות התקן.
4. (א) ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה, כגון: רטיבות, סכנה של פגיעות מכניות, השפעה כימית, אש או התפוצצות, או הצטברות אבק או ליכלוך הפוגמים באוורור התקין.
התאמת המקום להתקנה
(ב) ציוד חשמלי של מעגל סופי המתחמם במידה העלולה לגרום לסכנת שריפה יורחק מחומר דליק, או יבודד ממנו באמצעות חומר בלתי דליק.
5. ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא התרופף תוך שימוש תקין בו ויתוחזק במצב תקין.
קביעת ציוד חשמלי
6. ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן המונע נגיעה מקרית בחלקים חיים.
הגנה בפני נגיעה מקרית
7. שיעור התנגדות בידוד המוליכים במעגל סופי יענה על הדרישות שבתקנות החשמל (התקנת מוליכים), תש"ל—1970.³
שיעור התנגדות בידוד המוליכים
8. ניזון מכשיר חשמלי ממעגלים סופיים אחדים, ירוכזו אמצעי הניתוק למעגלים אלו בלוח משותף ; בקרבת המכשיר ובקרבת אמצעי הניתוק של מעגלי הזינה ייקבעו שלטי אזהרה ברורים ; שלטים אלה אינם נדרשים כאשר מותקן מפסק נרם משותף לכל המעגלים, המנתק אותם בו-זמנית.
9. (א) החתך המינימלי של מוליכים במעגל סופי יהיה 1.5 מ"מ נחושת או 6 מ"מ אלומיניום.
חתך מינימלי של מוליכים
(ב) מותקנים במעגל סופי מוליכים מאלומיניום, יהיה כל ציוד המעגל מותאם לחיבור מוליכים אלה.

2 ס"ח תשי"ג, עמ' 30.

3 ק"ת תש"ל, עמ' 1682.

(ג) על-אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להתקין במעגל סופי מוליכים מנחושת המיועדים לפיקוד או לאיתות וכן מוליכים בפתילים שיהיו בעלי חתך קטן מ-1.5 מ"מ.

מספר מעגלים
סופיים במתקן ביתי

10. (א) במתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר; חדרי שירותים ומעבירים אינם כלולים בחישוב החדרים, אולם שטחם יכלול בחישוב שטח הריצפה; מטבח ייחשב לחדר.

(ב) במתקן בדירת מגורים יותקנו שני מעגלים לפחות לזינת נקודות מאור ובתי תקע.

(ג) המעגלים המיועדים לזינת דוד לחימום מים בעל בידוד תרמי, או מכונת כביסה, או מכונת ייבוש, או מדיח כלים או תנור בישול או תנור אוגר חום, או מזגן אוויר לא יכללו במספר המינימלי הנדרש של מעגלים סופיים.

11. (א) בכל מתקן ביתי יותקנו נקודות מאור אחת לפחות ושני בתי-תקע בכל חדר, בכל מטבח, או בכל שטח רצפה של 40 מ"ר או חלק מהם הכל לפי המחייב מספר נקודות מאור ובתי תקע רב יותר; זינת נקודות המאור תתחלק בין שני מעגלים סופיים לפחות; בין בתי התקע באותו החדר יימצאו שניים לפחות אשר המרחק ביניהם לאורך הקירות עולה על שני מטרים.

מספר נקודות
מאור ובתי תקע
במתקן ביתי

(ב) בתי התקע הניזונים מאותו מעגל סופי במתקן ביתי ימוקמו בלא יותר מאשר שני חדרים או 40 מ"ר שטח הריצפה, ללא הגבלת מספרם.

(ג) מותקן בבית מגורים כרוז מים המיועד לפי סוגו ומיקומו למכונת כביסה, יותקן במקום מתאים בקרבתו בית-תקע לזרם נומינלי של 16 אמפר הניזון על ידי מעגל סופי המיועד רק בעדו; מוליכי הזינה לבית-תקע זה יהיו בחתך של 2.5 מ"מ.

(ד) אין להתקין מעגל סופי מיוחד לבתי תקע ללא הגבלת מספר החדרים אשר בהם הם מותקנים אלא אם המעגל מיועד לזינת מכשירים בלבד שהעומס הכולל שלהם אינו גדול מן העומס הנומינלי של המעגל.

(ה) אין מניעה להתקין בחדר אחד נקודות מאור הניזונות ממעגלים סופיים שונים.

12. נקודות מאור ובתי תקע יצויידו במוליך הארקה, אלא אם ניתן פטור לכך לפי תקנות החשמל (הארקות או הגנות אחרות), תשכ"ב-1962.

חובת התקנת
הארקה

13. בחדר העבודה של בית חרושת, בית מלאכה או מחסן יותקן מעגל סופי אחד לפחות לנקודות מאור לשטח רצפה שאינו עולה על 40 מ"ר ושני מעגלים סופיים לנקודות מאור לפחות לשטח רצפה העולה על 40 מ"ר.

מעגלים למאור
במתקן בית
חרושת,
בית מלאכה
או מחסן

14. (א) מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת-מופעי אחד, אלא אם לכל מכשיר מותקן מבטח בפני עומס יתר המיוחד לו.

מספר מכשירים
במעגל תלת-
מופעי (פזי)

(ב) מעגל סופי תלת-מופעי יזין מספר כלשהו של בתי-תקע תלת-מופעיים המיועדים לזינת מכשיר יחיד מיטלטל ובלבד שהזרם הנומינלי של כל בית-תקע לא יהיה קטן מהזרם הנומינלי של המבטח המגן על המעגל הסופי בפני יתר.

זינת מכשירים
חד-מופעים
ממעגל סופי
תלת-מופעי

15. (א) במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי-קולנוע, אולמות תעשיה, אולמות תיאטרון, יוזנו מכשירים חד-מופעים ומנורות ממעגל סופי תלת-מופעי ובלבד שבמעגל סופי כזה יותקן מפסק תלת-מופעי בלוח הזן.

(ב) אין להתקין מפסק מופעי חד מופעי לניתוק מופע בודד של המעגל התלת-מופעי, אלא בלוח אשר בו מותקן מפסק תלת-מופעי למעגל.

זינת מנורה אחת
ממעגלים הניזונים
במתחים שונים

16. אין להזין מנורה אחת ממעגלים אחדים בעלי מתחים שונים, אלא אם בתי הנורה המיועדים למתחים השונים הם בלתי חליפים.

מימדי התיבה
להתקנת אבזרים
במעגל סופי

17. (א) תיבה המכילה אבזרים חשמליים של מעגל סופי תאפשר הכנסת האבזרים בלא שיתהווה לחץ עליהם העלול לגרום להם נזק.

(ב) מימדי התיבה יאפשרו טיפול נוח באבזרים המותקנים בה, לרבות המוליכים המושחלים לתוכה וחיבוריהם.

פרק שני — התקנת מפסקים ובתי תקע

גובה מפסק או
בית-תקע במתקן

18. (א) הגובה המינימלי של מפסק או בית-תקע במתקן בתי יהיה 25 ס"מ מעל פני הריצפה.

(ב) על-אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להתקין במיתקן בתי מפסק או בית-תקע בגובה קטן מ-25 ס"מ מהריצפה, או בריצפה, אם הם בנויים במיוחד להתקנה כזו ועומדים בפני פגיעות מכניות וחדירת מים בתנאים הקיימים במקום התקנתם.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, בחדרים המיועדים לתינוקות או לילדים במוסדות יהיה גובה של מפסק — 160 ס"מ לפחות מהריצפה ושל בית-תקע — 180 ס"מ לפחות מהריצפה.

(ד) מפסק ובית-תקע בחדרי העבודה של בית חרושת או בית מלאכה יותקנו בגובה אשר יבטיח כי לא ייפגעו בתנאים הקיימים במקום התקנתם.

מפסק או בית-תקע
בחדר אמבטיה או
בחדר מקלחת

19. (א) לא יותקן מפסק או בית-תקע בחדר מקלחת או בחדר אמבטיה, פרט למפסק שניתן להפעילו רק על-ידי תיל משיכה מחומר מבדד.

(ב) על-אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להתקין בחדר אמבטיה או בחדר מקלחת בית-תקע דו-קטבי הכולל בתיבה אחת עמו שנאי — מבדל בעל הספק שאינו עולה על 25 וולט — אמפר.

מפסק או בית-תקע
בתוך קיר

20. מפסק או בית-תקע המותקנים בתוך קיר יהיו בתוך תיבה מתאימה.

תנחת ידית
ההפעלה של
מפסקים

21. מפסקים אשר אופן הפעלתם דומה המותקנים באותו מיתקן ובאותו מבנה, למעט מפסקים בלוחות חשמל, יותקנו בצורה אחידה מבחינת פעולת ידית ההפעלה שלהם, תקנה זו לא חלה על מפסקי חילוף לתאורה.

ניתוק מוליך
המופע

22. (א) מפסק חד-קטבי במעגל חד-מופעי ינתק את מוליך המופע.

(ב) מפסק תלת-קטבי במעגל תלת-מופעי ינתק את מוליכי המופע.

23. (א) אין להסתעף ממפסק או מבית-תקע אל מפסק או בית-תקע אחר אלא אם המרחק בין מרכז המפסק או בית-התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית-התקע ממנו הוא מסתעף אינו עולה על 30 ס"מ.

(ב) אין להשתמש בהדקים של מפסק או בית-תקע לחיבור של יותר משני מוליכי כים בהדק אחד, חתך מוליכים אלה לא יעלה על 1.5 מ"מ.

(ג) אין להתקין מהדקים מיוחדים להסתעפות מוליכים בתיבת בית-תקע או בתיבת מפסק, אלא אם לפי המבנה שלה מיועדת התיבה גם לשמש תיבת הסתעפות.

24. בהתקנת בית-תקע יחובר כל מוליך להדק המתאים של בית-התקע בהתאם לסימון התקני.

חיבור מוליכים
אל בית-תקע

25. הותקנו באותו מתקן מעגלים סופיים הניזונים מסוגי זרם או מתח שונים או בחד-רים שונים יהיו בתי-התקע לכל סוג זרם או מתח, או לכל דרג בעלי מבנה שונה; על המבנה השונה של בית-התקע להבטיח אי חליפות של חיבור מכשירי השמל אליו.

מעגלים סופיים עם
סוגי מתח, זרם או
דרג שונים

פרק שלישי – התקנת מגורות

26. (א) מגורה מיטלטלת תוזן באמצעות פתיל, השלם לכל אורכו ללא חיבור ביניים ונראה לעין לכל אורכו; הפתיל לא יעבור בחורים שנקדחו בקירות או במחיצות.

זיגת מגורה
מיטלטלת

(ב) על-אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להתקין מפסק או תקע ובית-תקע מיטלטלים בפתיל הזיגה של מגורה מיטלטלת.

27. מגורה בחדר אמבטיה או בחדר מקלחת, תהיה מוגנת בפני חדירת רטיבות בהתאם לתנאים במקום ההתקנה.

מגורה בחדר
אמבטיה או בחדר
מקלחת

28. (א) מגורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיוזוק בר-קיימא.

קביעת מגורה
והיבורת

(ב) מותר לתלות מגורה שמשקלה אינה עולה על 1 ק"ג על פתיל זיגה שחתך מוליכיו 0.75 מ"מ לפחות.

(ג) מגורה שמשקלה מעל 1 ק"ג אחד והמיועדת לתליה על וו בתקרה או על קיר תצויד באמצעי תליה, כגון תיל מתלה או שרשרת, המונע משיכה על פתיל הזיגה.

(ד) החיבורים בין המוליכים של המגורה ומוליכי המעגל הסופי ייעשו באמצעות מהדקים מיוחדים.

(ה) מוליך המופע בבית-גורה מתוברג יחובר אל המגעת המרכזית ומוליך האפס יחובר אל המגעת הצדדית של בית הנורה.

29. (א) לכל מגורה קבועה או לכל קבוצת מגורות קבועות יותקן מפסק עם גישה נוחה.

התקנת מפסק
למגורה

(ב) למגורה קבועה המצוידת במפסק על גופה, יותקן מפסק נוסף קבוע מחוץ למגורה; אם קיימים במיתקן מספר מגורות כאלה, מותר להתקין מחוץ למגורות מפסק יחיד משותף לפיקוח על כולן; מפסק כזה לא נדרש כאשר מגורה קבועה מתוברגת באמצע-עות תקע ובית תקע.

פרק רביעי – התקנת מכשירי חשמל, למעט קבליים

30. (א) מכשיר חשמלי יצוייד באמצעי לשם ניתוקו מהזינה. אמצעי ניתוק

(ב) על-אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להתקין שנאי לזינת פעמון במתח נמוך מאוד ללא אמצעי לשם ניתוקו מהזינה.

31. (א) למכשיר חשמלי קבוע או נייד יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם נומינלי של המכשיר. התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייד

(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו, אלא אם ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק.

(ג) המפסק יהיה דו-קטבי למכשיר חד-מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת-מופעי.

(ד) על-אף האמור בתקנה משנה (א), מותר להתקין מפסק נפרד לכל סוג אספקה אם המכשיר ניוון מסוגי אספקה אחדים; מפסקים אלה יותקנו זה ליד זה ועל המכשיר יצויין באופן בולט כי הוא ניוון מסוגי אספקה אחדים.

32. (א) על-אף האמור בתקנה 31, מותר להזין מכשיר באמצעות תקע ובית תקע ללא מפסק כאשר הזרם הנומינלי של התקע ובית התקע אינו עולה על 32 אמפר. זינת על ידי תקע ובית תקע

(ב) מכשיר הניוון מסוגי אספקה אחדים הזינה תיעשה באמצעות תקע ובית-תקע מיוחדים לכל סוג האספקה אולם אם מותקן פתיל רב-גדי המשותף לכל סוגי האספקה, מותר שהזינה תיעשה באמצעות תקע ובית-תקע יחיד.

(ג) ניוון מכשיר באמצעות פתיל יהיה הפתיל שלם לכל ארכו, ללא חיבורי ביניים, נראה לעין לכל אורכו ולא יעבור דרך חורים בקירות או במחיצות.

33. על-אף האמור בתקנה משנה 32(ג), מותר להתקין בפתיל הזינה של מכשיר חשמלי אבזרים אלה: אבזרים בפתיל הזינה של המכשיר

(1) תקע ובית-תקע מיטלטלים;

(2) מפסק מיטלטל למכשיר חד-מופעי, שעוצמת הזרם הנומינלי שלו אינה עולה על 10 אמפר.

34. על-אף האמור בתקנת משנה 31(ב), למכשיר חימום המותקן בחדר אמבטיה או בחדר מקלחת יותקן מפסק מחוץ לחדר האמבטיה או לחדר המקלחת וקרוב ככל האפשר אל הכניסה אליהם; על המפסק יהיה סימן ברור ובר-קיימא של מצב החיבור וההפסקה שלו. מכשיר חימום בחדר אמבטיה או בחדר מקלחת

35. (א) מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במתקן ביתי תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין; המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה במעגל הדוד, אחרי המפסק. התקנת דוד לחימום מים במתקן ביתי

(ב) על-אף האמור בתקנת משנה 31(ג), מותר שהמפסק לדוד כזה לא יהיה בטווח ראייה מהדוד.

מעגל סופי
למתקן פרסומת
הניזון במתח
העולה על
1000 וולט

36. (א) מזין מעגל סופי שנאי לזינת מתקן פרסומת במתח העולה על 1000 וולט יותקן לו מפסק מחוץ למבנה עם שילוט ברור המציין את ייעודו; ידית הפעלה של מפסק זה תהיה כלפי מעלה במצב ההפסקה וכלפי מטה במצב החיבור; גובה מפסק זה מעל פני האדמה יהיה לא פחות מ-2.3 מטר ולא יותר מ-3.0 מטר.

(ב) שנאי לזינת מתקן פרסומת במתח העולה על 1000 וולט יותקן רק אם תיבתו מצוידת במנגנון המנתק את הזרם עם הסרת מכסה התיבה.

זינת מנוע
באמצעות מתנע
כוכב-משולש

37. נעשית זינת מנוע באמצעות מתנע כוכב-משולש מותר להתקין בקטע בין המתנע והמנוע מוליכים בעלי חתך המתאים. לזרם הנומינלי של המנוע מחולק בשורש של 3 ובלבד שהמבטח בפני זרם קצר של מעגל הזינה מתאים גם להגנה בפני זרם קצר של הקטע האמור.

חתך מוליכים
במעגל מתנע

38. במעגל מתנע, המותקן במעגל הרוטור של מנוע שעובר בו זרם רק בעת ההתנעה — מותר להתקין מוליכים שחתכם קטן מזה הנדרש לזרם הנומינלי של הרוטור אולם הזרם המקסימלי המותר בהם אינו קטן מ-60% מהזרם הנומינלי של הרוטור; במקרה זה אסור שזרם ותכיפות ההתנעות יסכנו את תקינות המוליכים.

הגנה בפני עומס
יתר וזרם קצר
במעגל מנועי

39. (א) מנוע שהספקו עולה על 0.5 קילוואט יוגן בפני עומס יתר על ידי מבטח מיוחד בעדו המפסיק אוטומטית במקרה של זרם העלול לגרום נזק למנוע בגלל התחממות יתירה.

(ב) מפסק אוטומטי תלת-מופעי להגנת מנוע בפני עומס יתר מותר שיופעל על ידי שתי מופעות בלבד; המפסק האוטומטי ינתק בריזמנית את כל שלוש המופעות.

(ג) נוסף על ההגנה בפני עומס יתר הנדרשת בתקנה משנה (א) — יוגנו מוליכי המעגל על ידי מבטח בפני זרם קצר.

הגנה בפני זרם
קצר במעגל זינה
למנועים אחדים

40. אין להשתמש בנתיך או במפסק אוטומטי יחיד להגנה בפני זרם קצר במעגל זינה של מנועים אחדים, חד-מופעיים או תלת-מופעיים, ללא הגבלת מספרם או הספקם, אלא אם כל אחד מהמנועים מוגן בפני עומס יתר.

הגנה משותפת
של מנועים אחדים
בפני זרם יתר

41. אין להזין ממעגל אחד חד-מופעיי או תלת-מופעיי מנועים אחדים אלא אם הספקו של כל מנוע אינו עולה על חצי קילוואט והזרם הנומינלי של המבטח בפני זרם יתר במעגל הזינה אינו עולה על 10 אמפר.

אפשרות תחזוקה,
איוורור וקריאת
שלט הויהוי

42. מכשירי חשמל קבועים ונייחים יותקנו במצב המאפשר תחזוקה נאותה ללא סיכון ותנאי איוורור כנדרש לגבי המכשיר על ידי היצרן וכן קריאת שלט הויהוי לאחר ההתקנה.

איסור שימוש
בצינור גמיש
ממתכת

43. אין להשתמש בהגנה על ידי צינור גמיש ממתכת על מוליכי זינה של מכשירי חשמלי המיועד לטלטול תוך שימוש תקין בו.

פרק חמישי — התקנות קבלים לשיפור מקדם ההספק

מפסק או מנוע
לחיבור הקבל

44. מפסק או מגעון לחיבורו של קבל יהיו בעלי זרם נומינלי השווה לפחות ל-1.43 פעם הזרם הנומינלי של הקבל, אלא אם היצרן מיעדם במיוחד לחיבור קבלים.

קבל המיועד
למכשיר אחד

45. (א) קבל המיועד למכשיר אחד יחובר להדקי הזינה של המכשיר או קרוב אליהם ככל האפשר.

(ב) אמצעי הניתוק של המכשיר מהזינה ינתק גם את הקבל המיועד למכשיר זה.

הגנה בפני
זרם קצר

46. (א) מוליכים במעגל זינה לקבל יוגנו בפני זרם קצר על ידי מבטח בעל זרם נומינלי השווה לזרם הנומינלי של הקבל כפול 1.43 או לזרם נומינלי גבוה יותר, הקרוב ביותר מתוך הסידרה התיקנית של מבטחים.

(ב) אין מניעה שחתך המוליכים במעגל הזינה של קבל יתאים לזרם הנומינלי של הקבל, ולא לזרם הנומינלי של המבטח במעגל הזינה.

אמצעים לפריקת
מטענו של קבל

47. (א) קבל יצוייד באמצעים מתאימים לפריקת מטענו.

(ב) אמצעי הפריקה יבטיחו כי דקה אחת לכל היותר לאחר ניתוקו של הקבל מהזינה לא ישאר בין הדקיו מתח העולה על 50 וולט.

(ג) אמצעי הפריקה יהיו מחוברים באופן קבוע להדקי הקבל, או יתחברו אליהם אוטומטית בעת ניתוקו של הקבל מהזינה.

(ד) מחובר קבל במישרין לכריכות של מכשיר חשמלי, יחושבו כריכות המכשיר כאמצעי פריקה מספיקים.

אופן התקנה
של קבלים

48. הקבלים יוגנו בפני הצטברות לכלוך ובפני רטיבות, יותקנו בתנאי איזורור נאותים ובאופן שיאפשר גישה נוחה אליהם.

תחילה

49. תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

יצחק מודעי
שר האנרגיה והתשתית

י"ג באלול תשל"ט (5 בספטמבר 1979)
(תמ 1014-3)

תקנות המכס (תיקון), תש"ם-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-232 לפקודת המכס¹, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת
השביעית

1. בתקנות המכס, תשכ"ו-1965², בתוספת השביעית —

(1) בכותרת טור ג', אחרי "נמל תעופה בן גוריון" יבוא "נמל תעופה אילת";

(2) בסופה יבוא:

"על אף האמור בסעיף ב(2) רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו, לאשר רשיון מחסן למכירה ליצאים מישראל בנמל תעופה אילת אף אם שטח המחסן פחות מ-200 מ"ר."

שמחה ארליך
שר האוצר

י"א בתשרי תש"ם (2 באוקטובר 1979)

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח תשל"ח, עמ' 36.
2 ק"ת תשכ"ו, עמ' 274; תשל"ט, עמ' 1764.

תקנות רישום גני ילדים (תיקון), תש"ם—1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק לימוד חובה, תש"ט—1949¹, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), תשל"ח—1978² (להלן — התקנות העיקריות), במקום "מיום כ"ה בשבט תשל"ט (22 בפברואר 1979)" יבוא "מיום ט"ו בחודש שבט ובשנה מעוברת מיום ט"ו בחודש אדר א'".
2. תקנה 6 לתקנות העיקריות — בטלה.

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

כ"ח באלול תשל"ט (20 בספטמבר 1979)
(חמ 39—3)

1 ס"ח תש"ט, עמ' 287; תשל"ח, עמ' 146.
2 ק"ת תשל"ח, עמ' 585, 786; תשל"ט, עמ' 496.

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), תש"ם—1979

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט—1959¹, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:

1. בסעיף 4 לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), תשכ"ח—1968², במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג). משווק או תעשיין יעבירו למועצה עד ה-15 של כל חודש דין וחשבון, על גבי טפסים שהמועצה קבעה לכך, בדבר סכומי ההיטלים שגבו במשך החודש שקדם וכן יעבירו למועצה תוך 15 יום נוספים את כספי ההיטלים".

יהלומה שחורי
יושבת ראש המועצה לייצור
ולשיווק של ירקות

נתאשר.
כ"א באלול תש"ם (13 בספטמבר 1979)
(חמ 935—3)

אריאל שרון
שר התקלאות
גדעון פת
שר התעשייה, המסחר והתיירות
שמחה ארליך
שר האוצר

1 ס"ח תשי"ט, עמ' 222; תשכ"ב, עמ' 31; תשל"ו, עמ' 129.
2 ק"ת תשכ"ח, עמ' 1830; תשל"א, עמ' 1967; תשל"ב, עמ' 211; תשל"ג, עמ' 31; תשל"ד, עמ' 976; תשל"ה, עמ' 810, 2283; תשל"ז, עמ' 2380; תשל"ח, עמ' 1908; תשל"ט, עמ' 1021.

תיקון טעות

בכללי מס הכנסה (הלוואות מיועדות בקיבוץ), תשל"ט—1979 שפורסמו בקובץ התקנות 4019, תשל"ט, עמ' 1761, בסעיף 2, פסקאות (4) ו-(5), בכל מקום אחרי "200,000 לירות" יבוא "לכל יחידת משק".

ד' בתשרי תש"ם (25 בספטמבר 1979)
(חמ 198—3)
גדעון פת
שר התעשייה, המסחר והתיירות
ממלא מקום שר האוצר

מדור לשלטון מקומי

החלטת מועצת עיריית רמלה בדבר קנס פיגורים

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 301 לפקודת העיריות¹, וסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945², החליטה מועצת עיריית רמלה כי בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס פיגורים בשיעור של עשרים אחוזים על כל סכום המגיע לעיריה בעד ארנונה כללית או מס עסקים מקומי, שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

החלטת מועצת עיריית רמלה בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ התקנות 480, תשט"ו, עמ' 95, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

הנרי חדר
ראש עיריית רמלה

נתאשר.
י"ז באלול תשל"ט (9 בספטמבר 1979)
(חמ 109-3)

יוסף בורג
שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
2 ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' 115.

החלטת המועצה המקומית יבנה בדבר קנס פיגורים

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20(א) ו-(ג) לפקודת המועצות המקומיות¹, וסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945², החליטה המועצה המקומית יבנה שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוזים על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה, מס-עסקים מקומי ואגרת מים, או תשלום חובה אחר, שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

החלטת המועצה המקומית יבנה בדבר קנס פיגורים, שהודעה עליה פורסמה בקובץ התקנות 491, תשט"ו, עמ' 284, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

מאיר שטרית
ראש המועצה המקומית יבנה

נתאשר.
י"ט באלול תשל"ט (11 בספטמבר 1979)
(חמ 223-3)

יוסף בורג
שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
2 ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' 115.

החלטת המועצה המקומית קרית-אונו בדבר קנס פיגורים על אגרות מים

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20(א) ו-1(ג) לפקודת המועצות המקומיות¹, וסעיף 147(5) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950², החליטה המועצה המקומית קרית-אונו שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יוסיף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוזים על כל סכום המגיע למועצה המקומית בעד אגרת מים שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומה.

אשר דר

נתאשר.

ראש המועצה המקומית קרית-אונו

י"ט באלול תשל"ט (11 בספטמבר 1979)

(חמ 223—3)

יוסף בורג

שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

2 ק"ת תשי"א, עמ' 178.

תיקון טעויות דפוס

בתקנות מס הכנסה (תיקון תקנות שונות) (מס' 2), תשל"ט—1979, שפורסמו בקובץ התקנות 4026, תשל"ט, עמ' 1889, בכותרת השוליים לתקנה 2, במקום "(ניכוי משכר סופרים)" צ"ל "(ניכוי מעמלת ביטוח)".

בתקנות הנמלים (תיקון מס' 5), תשל"ט—1979, שפורסמו בק"ת 4025, תשל"ט—1979, עמ' 1867 —

בתקנה 1(1), במקום "לאגרות למשגור קטן לפי סימן ס" צ"ל "אגרות למשגור קטן לפי סימן ט";

בתקנה 5, בפריט 3.3 בטור 'מסירה עקיפה', במקום "12.60" צ"ל "22.60".



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).