



רשומות

קובץ התקנות

27 בנובמבר 2008

6724

כ"ט בחשוון התשס"ט

עמוד

118	תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008.
125	תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייד), התשס"ט-2008.
126	תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2008.
126	צו התכנון והבניה (מנשה אלונה), התשס"ט-2008.
127	צ התכנון והבניה (קציר-חריש) (מרחב תכנון מיוחד), התשס"ט-2008.
127	כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008.
130	הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיוור) (עדכון סכומים), התשס"ט-2008.
131	כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ט-2008.
131	הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ט-2008.

תיקוני טעות

תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954¹ (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשי"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' – פרשנות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

- "בדיקה חשמלית" – בדיקת הפעילות והתקינות של מיתקן חשמלי;
- "בדיקת קבלה" – בדיקת ציוד במעבדה להתאמתו לדרישות התקן קודם הכנסתו לשימוש;
- "חיבור גלווני" – חיבור במתכוון בין שני מוליכים לצורך העברת זרם;
- "חשוף" – מצב של גוף שהוא או חלק ממנו בלי בידוד או מעטה;
- "חשמלאי" – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק;
- "מבודד" – מופרד מסביבתו מבחינה גלוונית על ידי חומר בידוד;
- "מדידה חשמלית" – פעולה למדידת ערכים פיזיקליים חשמליים בתוך מיתקן;
- "מוליך" – גוף שמיועד ומתוכנן להעברת זרם חשמלי;
- "מיתקן" – מיתקן חשמלי כהגדרתו בחוק;
- "מיתקן חי" – מיתקן או חלק ממנו, שמחובר למקור זינה בחיבור גלווני או השראתי, או שהוא טעון חשמל;
- "מיתקן חי חיצוני" – מיתקן חי שאינו מיתקן חי פנימי;
- "מיתקן חי פנימי" – מיתקן חי הנמצא במבנה בעל תקרה וקירות;
- "מעבדה" – מעבדה שיש לה אמצעים מתאימים לבדיקות ציוד לעבודה במיתקן חי;
- "מקור זינה" – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני או מצבר, או מקור אחר הזן את השיטה, הכל לפי העניין;
- "מתח גבוה" – מתח בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה, העולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר, ואינו עולה על 52 קילוולט בזרם חילופין או על 74 קילוולט בזרם ישר;
- "מתח נמוך" – מתח בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר;
- "מתח נמוך מאוד" – מתח בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה, שאינו עולה על 50 וולט בזרם חילופין או 120 וולט בזרם ישר;
- "עבודה" – התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 210; התשס"א, עמ' 166.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

“עבודה במיתקן חי” – עבודה שבה חשמלאי בא במגע עם חלק חי או חלק העלול להפוך לחי בשעת ביצוע העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה הכרוכה בחדירה של חלק כלשהו מגוף החשמלאי או ציוד שבידו לתחום עבודה במיתקן חי, ולמעט מדידה או בדיקה חשמלית במיתקן לפי תקנה 14;

“עבודה בקרבת מיתקן חי” – עבודה, שבה חשמלאי חודר לתחום הקרבה למיתקן חי עם חלק כלשהו מגופו או מציוד שבידו, בלי לחדור לתחום העבודה במיתקן חי;

“ציוד” – אבזרים וכלים המשמשים לעבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי;

“קשת חשמלית” – זרם חשמלי העובר דרך אוויר או גזים בטמפרטורה גבוהה כתוצאה מירידת ערך הבידוד של האוויר או הגז;

“רדיוס DL” – ערך המגדיר את תחום העבודה במיתקן חי;

“רדיוס DV” – ערך המגדיר את המרחק בין חלק של מיתקן חי חשוף לבין הקצה החיצוני של תחום הקרבה למיתקן חי, לפי איורים מס’ 1 ו-2 והטבלה שבתוספת הראשונה;

“תחום העבודה במיתקן חי” – תחום המקיף חלקים חיים ברדיוס DL מסביב לחלק חי, לפי איורים 1 ו-2, והטבלה שבתוספת הראשונה, לפי המתח הנקוב של המיתקן;

“תחום הקרבה למיתקן חי” – תחום שמעבר לרדיוס DL ועד קצה רדיוס DV, לפי איורים מס’ 1 ו-2 והטבלה שבתוספת הראשונה;

“תקן” – תקן מן המפורטים בתוספת השניה, שכולם הופקדו לעיון הציבור בספריית מכון התקנים הישראלי, רח’ חיים לבנון 42, תל אביב, או תקן אחר שאישר מנהל ענייני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 לחוק והודעה על אישורו פורסמה ברשומות.

פרק ב’ – עבודה במיתקן חי

2. לא תבוצע עבודה במיתקן חי במתח נמוך או במתח גבוה אלא אם כן הפסקת האספקה החשמלית למיתקן עלולה לגרום לאחת מאלה:

- (1) סכנה לחיי אדם או לבריאותו;
- (2) שיבוש בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רציפה;
- (3) שיבוש בקיום שירותים לציבור;
- (4) שיבוש באספקת חשמל כללית לציבור במערכת החשמל של בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ”ו-1996.

3. על אף האמור בתקנה 2 לא תבוצע עבודה במיתקן חי –

- (1) שהוא מיתקן חי חיצוני, בזמן מזג אוויר סוער כגון גשם שוטף, סופת ברקים או רוחות חזקות;
- (2) שהוא מיתקן חי פנימי, בזמן סופת ברקים;
- (3) כשמצויים בו גזים, או חומרים דליקים או נפיצים אחרים.

4. (א) עבודה במיתקן חי תיעשה בידי צוות חשמלאים, שאחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המיתקן האמור ויהיה אחראי על ביצוע העבודה, ונוכח

⁴ ס”ח התשנ”ו, עמ’ 208.

במקום ביצוע העבודה ומשגיח במשך כל זמן ביצועה (להלן – האחראי); החשמלאים האחראים יהיו בעלי רישיון המתאים לגודל המיתקן האמור או רישיון מסוג הנמוך ממנו בדרגה אחת; הצוות יהיה מורכב –

(1) במיתקן חי במתח נמוך – משני חשמלאים לפחות;

(2) במיתקן חי במתח גבוה – משלושה חשמלאים לפחות.

(ב) עבודה במיתקן חי תבוצע לפי הוראות בכתב של חשמלאי בעל רישיון תקף שהוא אחד מאלה:

(1) במתח נמוך – רישיון חשמלאי הנדסאי או חשמלאי מהנדס;

(2) במתח גבוה – רישיון חשמלאי מהנדס בלבד.

(ג) חל שינוי בצידוד או במבנה של המיתקן או בשיטת העבודה, לאחר מתן הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יינתנו הוראות חדשות לביצוע העבודה באותו מיתקן.

5. אחראי העבודה (א) לפני כל עבודה במיתקן חי יפרט האחראי בכתב את אלה:

(1) מטרת העבודה ומהותה;

(2) חלוקת העבודה בין חברי הצוות;

(3) הסיכונים האפשריים במהלך ביצוע העבודה ואמצעי הבטיחות הנדרשים;

(4) גבולות מקום העבודה.

(ב) האחראי יודא שכל חברי הצוות הבינו את כל ההוראות הנוגעות לביצוע העבודה.

(ג) האחראי יודא שעמדת העבודה של כל אחד מחברי הצוות תהיה יציבה ובטיחותית, ותאפשר לו פעולה חופשית בשתי ידיו.

6. אמצעי בטיחות לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים, לפי תנאי המקום, כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית, כמפורט להלן:

(1) בידוד חלקי המיתקן באופן המונע אפשרות של מגע בחלק חי, למעט החלק שנמצא בטיפול;

(2) בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע סכנת הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית;

(3) תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו, על ידי סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה;

(4) ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים;

(5) שימוש בצידוד המתאים לאותה עבודה;

(6) שימוש בצידוד מגן אישי תקני שבתוספת השניה כגון כפפות מבודדות, שריוולים מבודדים, וכן נעלי בטיחות, קסדה מחומר מבודד, משקפי מגן או מגן פנים;

(7) שימוש בבגדים העשויים כותנה או חומר אחר בעל תכונות דומות כדי להקטין נזק אפשרי לעובד במקרה של הופעת קשת חשמלית.

7. (א) ציוד המשמש לעבודה במיתקן חי יתאים להוראות תקן לפי הרשימה שבתוספת ציוד השניה.
- (ב) בידוד המגן מפגיעת הלם חשמלי או קשת חשמלית יהיה במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן עבודה.
- (ג) נתגלה ליקוי בציוד או בבידוד כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), אין להשתמש בו בעבודה במיתקן חי אלא אם כן תוקן.
- (ד) בהוראות טכניות המבוססות על נתוני יצרן הציוד, שינתנו על ידי חשמלאי-מהנדס או חשמלאי-הנדסאי אחראי לתחזוקת מיתקני החשמל, יוגדרו המאפיינים, הייעוד, אופן השימוש, צורת האחסון והתחזוקה, השינוע, הביקורת והבדיקות התקופתיות של הכלים והציוד המשמשים לעבודה במיתקן חי.
- (ה) ציוד יאוחסן במקום מוצל, מאוורר, נקי ויבש ולא ייחשף לקרינה ישירה של שמש, לחום, לשמן או למאמצים מכניים העלולים לפגום בו.
8. (א) ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק בדיקת קבלה. בדיקת ציוד

(ב) ציוד כמפורט להלן ייבדק, נוסף על בדיקת הקבלה, בדיקה חשמלית תקופתית במעבדה:

- (1) ציוד למתח נמוך – כפפות גומי (Class 0; 00) – אחת לשנה לפחות;
- (2) ציוד למתח גבוה –

(א) כפפות גומי (Class 1; 2; 3; 4) – אחת לשישה חודשים לפחות;

(ב) במת הרמה מבודדת, שרוול גומי, כיסוי מבודד, יריעת גומי – אחת לשנה לפחות;

(ג) מוט מבודד למתח גבוה – אחת לשנתיים לפחות.

(ג) ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק באופן חזותי לפני כל שימוש בו לגבי שלמות, ניקיון ותקינות.

פרק ג' – עבודה בקרבת מיתקן חי

9. (א) לא תבוצע עבודה בקרבת מיתקן חי במתח נמוך או במתח גבוה אלא אם כן ננקטו אמצעי בטיחות כמפורט בתקנה זו, המבטיחים שלא תהיה חדירה לתחום העבודה במיתקן חי.

(ב) לפני כל העבודה, יעשה האחראי את הפעולות שלהלן:

- (1) יפרט בכתב לצוות העבודה את אלה, ויורא שהכל הובן:

(א) מטרת העבודה ומהותה;

(ב) תחום וגבולות מקום העבודה;

(ג) חלוקת העבודה בין חברי הצוות;

(ד) הסיכונים האפשריים במהלך ביצוע העבודה ואמצעי הבטיחות;

(2) יורא שעמדת העבודה של כל אחד מחברי הצוות תהיה יציבה ובטיחותית, ותאפשר לו פעולה חופשית בשתי ידיו.

- (ג) סביבת העבודה תתוחם לשם אזהרת הציבור והרחקתו, על ידי סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה.
- (ד) העבודה תבוצע באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים.
10. צוות עבודה (א) האחראי על ביצוע העבודה יהיה בעל רישיון חשמלאי מתאים לגודל המיתקן ונוכח במקום ביצוע העבודה ומשגיח במשך כל זמן ביצועה.
- (ב) לאחר שיושמו כל הוראות הבטיחות כמפורט בתקנה 9 יכול שיעבדו בקרבת מיתקן חי גם עובדים שאינם בעלי רישיון חשמלאי שמבצעים עבודה שאינה עבודה חשמל.
11. מחיצות וכיסויים (א) לביצוע עבודה בקרבת מיתקן חי, יש להתקין מחיצות, יריעות וכיסויים מתאימים אשר יחזקו כך שלא יזוזו ממקומם באקראי.
- (ב) מחיצות, יריעות וכיסויים מבודדים יתאימו למתח הנקוב של המיתקן.
- (ג) כאשר כרוכה התקנה או הסרה של מחיצות, יריעות וכיסויים, בחדירה לתחום העבודה במיתקן חי, תבוצע התקנתם או הסרתם בשיטת עבודה במיתקן חי או לאחר שחרור המיתקן ממתח.
- (ד) מחיצות, יריעות וכיסויים יהיו במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן העבודה.
12. בדיקה תקופתית של מחיצות, יריעות וכיסויים (א) מחיצות, יריעות וכיסויים ייבדקו לפני כל שימוש בהם באופן חזותי, לגבי שלמותם, ניקיונם ותקינותם.
- (ב) מחיצות, יריעות וכיסויים המיועדים לעבודה בקרבת מיתקן חי במתח גבוה, ייבדקו בדיקה חשמלית במעבדה, אחת לשנתיים לפחות, ואולם מחיצות, יריעות וכיסויים כאמור המאוחסנים באופן קבוע בחדרי חשמל, ייבדקו אחת לארבע שנים לפחות.
13. עבודה בלא מחיצות או כיסויים על אף האמור בתקנה 11, בהעדר אפשרות להתקין מחיצות או כיסויים כנדרש, מותרת העבודה בפיקוחו המתמיד של האחראי, כך שבשום שלב של העבודה לא יחדור כל חלק מגופו של העובד או כלי עבודה שבידו לתחום העבודה במיתקן חי.

פרק ד' – מדידה ובדיקה חשמלית

14. מדידה ובדיקה חשמלית (א) מדידה ובדיקה חשמלית במיתקן חי ייעשו –
- (1) על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המיתקן;
- (2) באמצעות מכשירי מדידה ובדיקה תקינים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש, ובמידת הצורך גם אחריו.
- (ב) קיים סיכון של מגע מקרי בחלקים חיים, ינקוט החשמלאי באמצעים מתאימים שימנעו הלם חשמלי או היווצרות קצר או קשת חשמלית, על ידי שימוש במחיצות או כיסויים מבודדים ובציוד מגן אישי כגון כפפות מבודדות, משקפי מגן או מגן פנים.

פרק ה' – שונות

15. אמצעי הצלה (א) לא תתבצע עבודה במיתקן חי או בקרבה למיתקן חי אלא אם כן יש במקום העבודה מוט הצלה או אמצעי הצלה מתאים אחר ואמצעי עזרה ראשונה.
- אמצעי הצלה ועזרה ראשונה

16. תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967⁵ – בטלות. ביטול
17. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן, ואולם מותר לעבוד לפיהן מיום תחילה פרסומן.

תוספת ראשונה


(תקנות 1 ו-9)

טבלת תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי לפי המתח במיתקן

מתח נקוב U_n (kV)	רדיוס DI (בסנטימטרים)	רדיוס D_v (בסנטימטרים)	תחום הקרבה למיתקן חי
<1.0	20	40	40-20
3.3	22	122	122-22
6.6	23	123	123-23
12.6	26	126	126-26
22	41	141	141-41
33	56	156	156-56

איור מס' 1


תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי
בהתאם למתח במיתקן

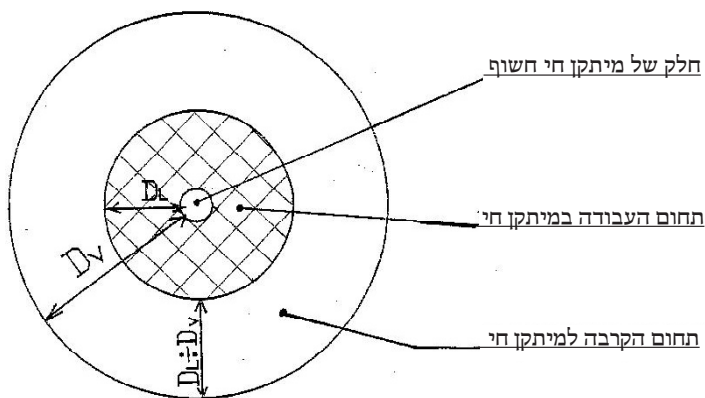

⁵ ק"ת התשכ"ז, עמ' 266; התשל"ו, עמ' 198.

איור מס' 2

תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי
לאחר התקנת מחיצות וכיסויים

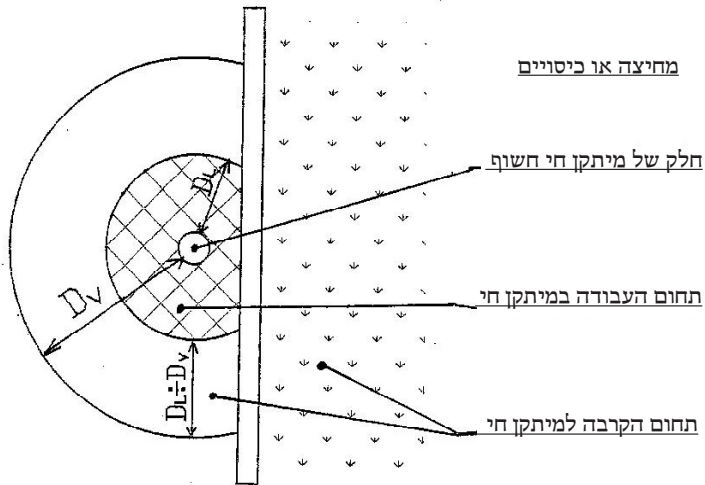

תוספת שניה

(תקנות 1, 6(6) ו-7(א))

ציוד מגן

בתוספת זו –

"ANSI" (American National Standards Institute) – מכון התקנים הלאומי האמריקני;

"ASTM" (American Society for Testing and Materials) – החברה האמריקנית לבדיקות וחומרים;

"IEC" (International Electrotechnical Commission) – הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה.

טור א' ציוד מגן	טור ב' התקן	טור ג' טור ג'
כפפות גומי לעבודה	ASTM-D120	Specifications for rubber insulating gloves
במתח נמוך ובמתח גבוה	IEC-60903	Specifications for gloves and mitts of insulating material for live working
כלי עבודה למתח נמוך	IEC-60900	Hand tools for live working up to 1,000V AC and 1,500 V
שרוולי גומי למתח נמוך ולמתח גבוה	ASTM-D1051 IEC-60984	Specifications for rubber insulating sleeves

טור א' ציוד מגן	טור ב' התקן	טור ג'
כיסויים למתח נמוך	ASTM- D1049	Specifications for rubber insulating covers
	IEC-61111	Matting of insulating material for electrical purposes
כיסויים ומחיצות למתח גבוה	ASTM- D1049	Specifications for rubber insulating covers
	ASTM- D1050	Specifications for rubber insulating line hose
	IEC-61229	Rigid protective covers for live working on AC installations
יריעות גומי למתח גבוה	ASTM-D1048	Specifications for rubber insulating blankets
	IEC-61112	Blankets of insulating material for electrical purposes
מוטות מבודדים למתח גבוה	ASTM- F711	Specifications for fiberglass reinforced plastic rod and tube used in live line work
	IEC-61235	Insulating sticks
במות הרמה מבודדות למתח גבוה	ANSI- A92.2	Vehicle mounted elevating and rotating aerial device
	IEC-61057	Aerial devices with insulating boom used for live working

ה' בחשוון התשס"ט (3 בנובמבר 2008)

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות

(חמ 3155-3)

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל ניח), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 19(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989' (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. קביעת מחיר מכל ניח כאמור בסעיף 19(א) לחוק תיעשה לפי אמות מידה אלה:

אמות מידה
לקביעת מחיר
מכל ניח

- (1) נפח המכל הנייח;
- (2) מועד התקנה ראשונה של המכל הנייח, ובהעדר תיעוד באשר למועד האמור – תאריך ייצורו;
- (3) סוג המכל הנייח בהתאם לתקן הייצור, תוך הבחנה בין מכל עם אבזרים משולבים למכל עם אבזרים פזורים;
- (4) עבודות שבוצעו ואשר נדרשו כתוצאה מהבדיקות התקופתיות בהתאם לתקן ישראלי ת"י 158 ומועדיהן, שלגביהם הומצא תיעוד, ובלבד שמחיר המכל הנייח לפי פסקאות (1) עד (3) בצירוף מחיר העבודות כאמור בפסקה זו, לא יעלה על מחיר מכל ניח חדש מאותו סוג כפי שייקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996' (להלן – חוק הפיקוח);

¹ ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

(5) התקנה ראשונה של המכל הנייח, לרבות תכנון הנדסי, רישוי והובלה, תוך הבחנה בין חפירה, חציבה או התקנה על-קרקעית;
לעניין תקנה זו, "מחיר" – מחיר ביום מכירת המכל הנייח לספק הגז הנכנס בניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח.

2.

(א) מחיר מכל נייח שגודלו עולה על הנפח המרבי שלגביו ייקבע מחיר לפי תקנה ו(1) יהיה בהתאם למחיר ששולם בפועל, בצירוף הצמדות ובניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח; בהעדר תיעוד לעניין המחיר ששולם בפועל, יחושב המחיר על פי מחיר מכל נייח בנפח המרבי שלגביו ייקבע מחיר לפי תקנה ו(1) כשהוא מוכפל ביחס שבין הנפח המרבי לנפח המכל הנמכר.

(ב) מחיר התקנת מכל נייח בתוך מאצרה מעל למבנה תת-קרקעי יהיה בהתאם למחיר ששולם בפועל, בצירוף הצמדות ובניכוי פחת, והכל כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח; בהעדר תיעוד לעניין המחיר ששולם בפועל, ייקבע המחיר על פי מחיר הטמנה על-קרקעית בתוך מאצרה כפי שייקבע לפי חוק הפיקוח.

י"ג בתשרי התשס"ט (12 באוקטובר 2008)

(חמ 3839-3)

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות

רוני בר-און
שר האוצר

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2),

התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ג1) לחוק הטיס, 1927¹, וסעיפים 4 ו-23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1973², ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005³, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 17

1. בתקנה 17 לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ז-2006⁴, אחרי תקנת משנה (ט), יבוא:

"(י) על מבקש רישיון עובד טיס לפי תקנות משנה (א) ו-(ה) עד (ט), שאושר על ידי צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור 75% מהאגרה הנקובה בתקנות משנה אלה."

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

ו' בחשוון התשס"ט (4 בנובמבר 2008)

ש אול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

(חמ 520-3)

¹ חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2551; התשל"ב, עמ' 148.

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

³ ס"ח התשס"ה, עמ' 130.

⁴ ק"ת התשס"ז, עמ' 262.

צו התכנון והבניה (מנשה אלונה), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1. מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה (להלן – מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה (מנשה אלונה), התשס"ז-2007², ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ט' באלול התשס"ח (9 בספטמבר 2008).

2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת עותקים הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

ט' באלול התשס"ח (9 בספטמבר 2008)

(חמ 113-3)

מאיר שטרית
שר הפנים

תחילה

² ק"ת התשס"ז, עמ' 1114.

צו התכנון והבניה (קציר-חריש) (מרחב תכנון מיוחד), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם שר הבינוי והשיכון ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מיוחד קביעת מרחב תכנון מיוחד קציר-חריש (להלן – מרחב התכנון המיוחד).

2. גבולותיו של מרחב התכנון המיוחד יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ט' באלול התשס"ח (9 בספטמבר 2008).

3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת עותקים הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית המיוחדת לתכנון ולבניה קציר-חריש וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

4. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

5. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו זה בנוגע לשטח במרחב התכנון המיוחד, תמשיך בהם הוועדה המקומית המיוחדת או רשות הרישוי של מרחב התכנון המיוחד מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" – לרבות ועדה מועדונית.

ט' באלול התשס"ח (9 בספטמבר 2008)

(חמ 2517-3)

מאיר שטרית
שר הפנים

תחילה

הוראות מעבר

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

“בית הדין” – בית הדין להגבלים עסקיים;

“המראות ונחיתות בין-לאומיות” – המראות ונחיתות בטיסות בין-לאומיות;

“הסדר לשיווק קיבולת טיסה” – הסדר בין מובילים ולפיו משווק מוביל קיבולת בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; הסדר זה יכול שיהיה על דרך של מכירה מראש של קיבולת בטיסה למוביל המשווק;

“הסדר קוד משותף” – הסדר בין מובילים ולפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר;

“הסדר נוסע מתמיד” – הסדר בין מובילים ולפיו יעניק מוביל הטבות לנוסעים שטסו עם מי מהם, על פי היקף טיסותיהם עמם;

“כרטיס טיסה” – אישור שמונפק על ידי מוביל או בהתאם לדרישותיו, בדבר התחייבותו להטיס נוסע או מטען;

“מוביל” – מוביל באוויר בעל רישיון להפעלת טיסה מסחרית בהתאם לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ”ג-1963², או בהתאם לדין של מדינה אחרת, וכל אדם שקשור בו;

“מוביל ישראלי” – מוביל שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל, ובהעדר מקום עיסוק עיקרי, מקום מושבו הקבוע הוא בישראל;

“נמל בית” – נמל תעופה שבו מבצע המוביל למעלה מ-20% מסך ההמראות והנחיתות הבין-לאומיות שלו וכן כל נמל תעופה במרחק של 120 ק”מ ממנו; בהעדר נמל תעופה כזה, שלושת נמלי התעופה שבהם מבצע המוביל את המספר הגדול ביותר של ההמראות והנחיתות שלו;

“קיבולת טיסה” – מושבי טיסה או קיבולת מטען;

“ציוד” – למעט מטוס;

“ציוד מתכלה” – מזון, שתייה, חומרי ניקוי, מוצרי טואלט או ציוד דומה.

2. הסדר בין מובילים שכל עניינו בתפעול טכני של טיסה או מטוס של מי מהם, בתחזוקתו של המטוס ובצוות העובדים של מי מהם יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, אם הוא באחד או יותר מאלה:

- (1) קביעה או שימוש במפרט או בנוהל בטיחות, לרבות דיווח על תאונות וחקירתן;
- (2) תחזוקה של מטוס וכן החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או תחזוקה של חלקי חילוף של מטוס, ציוד, התקנים קבועים למטוס או מוסך;
- (3) החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או הכשרה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים על הציוד הנדרש לצורך מילוי תפקידם;
- (4) הטסה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים ורכישה וכיבוד כרטיסי טיסה לעובדים ולבני משפחותיהם, לרבות קביעת המחיר שיוצע להם או שייגבה מהם בעבור כרטיסי הטיסה;
- (5) אספקה למטוסים של ציוד מתכלה הנדרש לשימוש הנוסעים והעובדים במהלך הטיסה;
- (6) אספקה של שירותי תדלוק שאינם רכישה ומכירה של דלק, ניקוי, שינוע מטוס בשדה תעופה, שירותי בידוק ביטחוני, שירותי שליטה ושיגור, שירותי קרקע, שירותי כרטוס לטיסות במסגרת הסדר לפי סעיפים 5 ו-6, ושירותי פריקה והעמסה של נוסעים ומטען;

² ס”ח התשכ”ג, עמ’ 104.

(7) אספקה של הובלה חלופית לנוסעים או למטען שהיו אמורים לטוס בטיסה מסוימת ולא מתאפשרת הטסתם כמתוכנן בטיסה זו, בשל עיכוב בטיסה, עיכוב בהגעת הנוסע לטיסה, ביטול טיסה או סיבה דומה; על אף האמור בסעיף 7(ב)1, ניתן לקבוע בהסדר כאמור את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען;

(8) רכישה ואספקה של שירותי הצלה וסיוע במקרה חירום.

3. (א) הסדר לחכירה, השכרה או החלפה של מטוס יהיה פטור מן החובה לקבל את הסדר חכירה אישור בית הדין; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1) על פי ההסדר המטוס הוחר, הושכר או הוחלף יחד עם עובדים להפעלתו כולם או חלקם, לשם הפעלתה של טיסה בישראל, מישראל או אליה, למשך יותר מ-6 חודשים, לרבות כל תקופה של הארכת ההסדר או חידושו;

(2) שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראלים והמטוסים שההסדר נוגע אליהם מהווים למעלה ממחצית מסך המטוסים שברשות אחד הצדדים להסדר או מסך המושבים או מסך קיבולת המטען שבמטוסים שברשות אחד הצדדים להסדר.

(ב) אין באמור בסעיף זה לגרוע מן הפטור האמור בסעיף 7(2).

4. הסדר נוסע מתמיד יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין. הסדר נוסע מתמיד

5. (א) הסדר בין מובילים ולפיו יוכל מוביל לשווק כרטיס טיסה או הטסה של מטען אל יעד מסוים דרך תחנת ביניים אחת או יותר, או אל יעד מסוים ובחזרה, תוך שילוב טיסה שלו יחד עם טיסה של מוביל אחר, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין ובלבד שאין בהסדר לחייב את המוביל המפעיל את הטיסה להעביר למוביל המשווק או למי מטעמו, כמות מינימלית של קיבולת טיסה. הסדרת קישוריות

(ב) על אף האמור בסעיף 7(ב)1, ניתן לקבוע בהסדר לפי סעיף קטן (א) את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

6. (א) הסדר לשיווק קיבולת טיסה בין מובילים פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ומותר לכלול בו הסדר קוד משותף; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה: הסדר לשיווק קיבולת טיסה

(1) ההסדר נוגע לקו הישיר שבין נמלי בית של שניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(2) ההסדר נוגע לקו הישיר שבין ישראל לנמל בית שהוא משותף לשניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(3) שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראלים.

(ב) על אף האמור בסעיף 7(ב)1, ניתן לקבוע בהסדר לשיווק קיבולת טיסה את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

7. (א) זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג שבכללים אלה, לא יחול פטור הסוג על הסדר בין מובילים שכולל כבילה באחד או יותר מעניינים אלה: הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג

(1) המחירים שיידרשו, יוצעו או ישולמו, לרבות הנחה שתוצע או תינתן, או הרווח שיופק;

(2) הגבלת הכמות, האיכות או המגוון של השירותים או הנכסים שמוביל יציע, יספק או ירכוש;

- (3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו, לפי מקום העיסוק, לפי מועד העיסוק, לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי איכותם, או לפי אמת מידה אחרת;
- (4) הימנעות מאספקת נכס או שירות או מרכישתם, על ידי מוביל, לרבות הימנעות מהגשת הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור.
- (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), פטור סוג שבכללים אלה לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:
- (1) התמורה שנקבעה בו היא ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמובילים שבהסדר;
- (2) ההסדר מונע או מגביל מוביל מלהתקשר עם מוביל אחר בהסדר דומה.

תוקף

הוראת מעבר

8. תוקף כללים אלה לחמש שנים מתחילתם.
9. הסדר כובל שנעשה טרם תחילתו של סעיף 3א לחוק ולא נחשב כהסדר כובל בהתאם לסעיף 3(ז) לחוק, יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין עד תום 9 חודשים מיום תחילתם של כללים אלה.
- א' בחשון התשס"ט (30 באוקטובר 2008)
- (חמ 3090-3)

רונית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

נתאשר.

אליהו ישי

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיוור) (עדכון סכומים), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיוור), התש"ס-1999¹ (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

1. עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתקנות 2(א) ו-3(א) לתקנות, והם יהיו החל ביום א' באלול התשס"ח (1 בספטמבר 2008), כמפורט להלן:

- (1) בתקנה 2(א) לתקנות, למתנדב המתגורר –
- (א) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו – 694.13 שקלים חדשים לחודש;
- (ב) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 478.83 שקלים חדשים לחודש;
- (ג) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות תזונתו – 771.51 שקלים חדשים לחודש;
- (ד) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 495.65 שקלים חדשים לחודש;
- (ה) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו – 771.51 שקלים חדשים לחודש;
- (ו) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו – 478.83 שקלים חדשים לחודש;

(2) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום "369.53" יבוא "357.36".

ד' בחשון התשס"ט (2 בנובמבר 2008)

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

(חמ 2941-3)

¹ ק"ת התש"ס, עמ' 108.

כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ"ט-1989¹, אני קובע כללים אלה:

1. בסעיף 1 לכללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991² – תיקון סעיף 1

(1) בפסקה (א), בסופה יבוא:

הסכום

2,400 שקלים חדשים³;

שנת המס

2008"

(2) בפסקה (ב), בסופה יבוא:

הסכום

6,000 שקלים חדשים⁴.

שנת המס

2008"

י"ג בתשרי התשס"ט (12 באוקטובר 2008)

(חמ 168-3)

יהודה נסרדישי

מנהל רשות המסים בישראל

¹ ק"ת התשמ"ט, עמ' 898.

² ק"ת התשנ"א, עמ' 796; התשס"ח, עמ' 116.

הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ט-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(ב) לפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2008 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט

2007, יהיה סכום תקרת התרומות וסכום רצפת התרומות שבסעיף 46(א) לפקודה לגבי

שנת המס 2008, כך שבמקום "380 שקלים חדשים" יבוא "400 שקלים חדשים" ובמקום

"4,013,000 שקלים חדשים" יבוא "4,208,000 שקלים חדשים".

י"ג בתשרי התשס"ט (12 באוקטובר 2008)

(חמ 152-3)

יהודה נסרדישי

מנהל רשות המסים בישראל

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ן, עמ' 36; ק"ת התש"ס, עמ' 124; התשס"א, עמ' 87; התשס"ה, עמ' 52; התשס"ז, עמ' 379; התשס"ח, עמ' 60.

תיקוני טעות

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008,

שפורסמו בקובץ תקנות 6713, התשס"ח, עמ' 1426 –

(1) בפרט 3.2.2.2, ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;

(2) בפרט 3.2.4.2, במקום "3.2.2.5" צריך להיות "3.2.4.5";

(3) כותרת השוליים של פרט 3.2.4.6, צריכה להיות "חומרי בניה";

(4) בפרט 3.5.3.1, ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;

- (5) בפרט 3.7.5.1 ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;
- (6) בפרט 3.8.21.1 ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;
- (7) בפרט 3.8.29.5, הסימון "(1)" – יימחק;
- (8) בפרט 3.9.16.4(ב), במקום "מהטמ"ע", צריך להיות "מהתמ"ע";
- (9) כותרת השוליים של פרט 3.9.16.5, צריכה להיות "רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה";
- (10) כותרת השוליים של פרט 3.9.17.1, צריכה להיות "מספר דרכי מוצא מבניין";
- (11) בפרט 3.9.20.2 ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;
- (12) בפרט 3.9.22.2, בכותרת השוליים, המילים "תרשים 1.31" – יימחקו;
- (13) בפרט 3.9.28.2, בכותרת השוליים, המילים "תרשים 1.40" – יימחקו;
- (14) כותרת השוליים של פרט 3.9.36.2, צריכה להיות "תיאור דרישות סקר בטיחות";
- (15) בפרט 3.9.38.7(ג), במקום "כמהטמ"ע" צריך להיות "כמהתמ"ע";
- (16) בפרט 3.9.40.4 ברישה, הסימון "(א)" – יימחק;
- (17) בפרט 3.9.41.1(3), במקום "מספרם אינה עולה" צריך להיות "מספרם אינו עולה".

(חמ 347-3)